



F. 2. DOKLADY
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ



TRANSCONSULT s.r.o.

		TRANSCONSULT s.r.o. <i>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</i>	
Vedoucí projektu	Ing. Pravda		Středisko: 1
Odpovědný projektant	Ing. Pravda		Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	Ing. Pravda		Zak.č. 1 4 2 9 1 3 0 0 1
Přezkoušel			Arch.č. 02714 Formát: A4
Kontroloval			Datum: 07/2014
Objednatel:	Královehradecký kraj		Účel: DSP + PDPS
II/501 LÁZNĚ BĚLOHRAD – KOTYKOVA ALEJ DOKLADY			Část. dok. F
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			Č. přílohy 2

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

SEZNAM DOKLADŮ

II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

- 1) Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.; ze dne 17.7.2014
- 2) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje; č.j. HSHK-2716-2/2014 ze dne 28.7.2014
- 3) SŽDC, s.o.; č.j. 8190/2014-SŽE ze dne 23.7.2014
- 4) ČEZ Distribuce, a.s.; č.j. 12-920500 ze dne 7.8.2014 – souhlas se stavbou
- 5) ČEZ Distribuce, a.s.; č.j. 12-920500 ze dne 6.8.2014 – souhlas s činností v OP
- 6) ČD-Telematika; č.j.15246/2014-0 ze dne 15.8.2014
- 7) RWE distribuční služby, s.r.o.; č.j. 500980266 ze dne 8.8.2014 - souhlas se stavbou
- 8) Městský úřad Lázně Bělohrad; č.j. LB-3324/2014-STU-AZ ze dne 22.8.2014 - souhlas § 15
- 9) Městský úřad Lázně Bělohrad; ze dne 18.8.2014
- 10) Povodí Labe, s.p.;č.j. PVZ/14/19889/Hv/0 ze dne 2.9.2014 a PVZ/14/26654/Hv/0 ze dne 14.10.2014
- 11) ČR DI Jičín; č.j. KRPH-86087/ČJ-2014-050406 ze dne 1.9.2014 – vyjádření
- 12) Městský úřad Jičín, odbor ŽP; č.j. Kunc/2014/21224/ZP/Str ze dne 20.8.2014
- 13) O2 Czech republic, a.s.; č.j. POS 527/14 ze dne 22.9.2014
- 14) Drážní úřad; č.j. DUCR-50269/14/Bj ze dne 2.9.2014

Zápisy a záznamy z jednání v průběhu zpracování dokumentace

- 1) Záznam z jednání ze dne 6.5.2014
- 2) Záznam z výrobního výboru ze dne 12.6.2014
- 3) Záznam z výrobního výboru ze dne 18.6.2014

Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí

Viz samostatná část Dokladová dokumentace F.1



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
sekce stavební - oblast Praha

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
50002 Hradec Králové 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1/178/2014 / 19.6.2014

NAŠE ZNAČKA
MP-SOP1554/14-2/Bj
DUCR-50269/14/Bj

VYŘIZUJE / TELEFON
Bárta Jan / +420 972 241 843
(linka 208)

V PRAZE DNE
2. září 2014

Závazné stanovisko

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 a podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 20. srpna 2014 žadatelem TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/, 50002 Hradec Králové, IČ:47455292,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y

Lázně Bělohrad

"II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej"

Stavba je navržena z části v obvodu dráhy vlečky TIMKO Lázně Bělohrad a z části v ochranném pásmu železniční tratě Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí v žkm 59,184-59,200 v minimální vzdálenosti 2m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 630/2 v k.ú. Lázně Bělohrad.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.

6. Při provádění stavby u železničního přejezdu, nesmí být náležitostmi stavby ani dočasně zhoršeny rozhledové poměry na tomto železničním přejezdu, ani porušena jeho bezpečná funkce.
7. Stavbou nesmí být zhoršen nebo zamezen přístup pracovníkům k drážním stavbám a zařízením, z důvodu jejich údržby a opravy.
8. V případě porušení drážního zařízení nebo poškození drážních sítí, je povinen zhotovitel neprodleně informovat provozovatele dráhy.
9. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Tento souhlas:

- **Je závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i o povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4. odstavce 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

34



z p. Ing. Miroslav Hron
za náměstka ředitele Drážního úřadu

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Transconsult s.r.o.
Tomáš Jenček
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Váš dopis:
18.09.2014

Naše č.j.:
POS 527/14

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
22.9.2014

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej".

Vážení,

na základě platného vydaného vyj. o existenci SEK č.j. **579531/14**, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 Rekonstrukce silnice II/501 spočívá v odběru cca 30 cm stávající konstrukce vozovky a zpětné zesílení do výšky stávající nivelety vozovky.
- 3 V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chrániče.
- 4 SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- 5 SEK nesmí být uložena v podélném parkovacím stání u chodníku.
- 6 SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úhlu 45°.
- 7 Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.
- 8 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s vydáním stavebního povolení..

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ CZ60193336
855

Specialista ochrany sítě Bůta Jiří



MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Odbor životního prostředí

TRANSKONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Č.j. MuJc/2014/21224/ZP/Str
Vyřizuje: Stránský M.

V Jičíně dne 20.8.2014

Souhrnné vyjádření Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, se sídlem ul.17.listopadu 16, Jičín, byl dne 2.7.2014 požádán o souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „ II/501 Lázně Bělohrad- Kotykova alej“.

Katastrální území: Lázně Bělohrad

Druh stavby: stavební úpravy spočívající v zesílení vozovky a zvýšení únosnosti mostu 501-007

Stavebník - objednatel stavby:

Název a adresa investora: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546

Vyjádření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, oddělení ekologie krajiny jako příslušný orgán státní správy dle § 77 odst.3 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), souhlasí se stavbou.

Podle předložené dokumentace dojde k zásahu do vozovky a odstranění povrchu do hloubky 110 mm, tím by měla být při šetrném postupu zaručena ochrana kořenové části dřevin. Pro kácení dřevin podél komunikace je nutné rozhodnutí o povolení ke kácení, které vydá Městský úřad v Lázních Bělohrad.

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

Vyjádření dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že pro nezemědělské účely na zemědělské půdě je potřeba souhlasu orgánu ochrany zem. půdního fondu, § 9 odst. 1 zákona. Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí zem. půdy ze ZPF, je povinen zaplatit odvod ve výši stanovené zákonem, § 11 odst. 1 zákona. Souhlasu orgánu ochrany ZPF dle § 9 odst. 2 zákona **není třeba**, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům **po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu**. Žádost o trvalé odnětí zem. půdy ze ZPF bude obsahovat veškeré náležitosti včetně výpočtu odvodu a bude podána na Městském úřadu Lázně Bělohrad.

Za správnost: Marcela Žáková

Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou žádost o vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech a sděluje, že nemá k uvedené stavbě námitky za předpokladu nakládání s odpady a odstranění odpadů v souladu s tímto zákonem, jeho prováděcími předpisy a touto předloženou projektovou dokumentací.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Stanovisko z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Uvedená stavba není posuzována z hlediska zákona o ochraně ovzduší.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 10 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedené stavbě: **II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“.**

Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že **stavba je z vodohospodářského hlediska možná** při splnění následujících podmínek:

- stavbou nesmí dojít k horšení odtokových poměrů daného území.
- opravou mostu (vodní tok Heřmanka) nesmí dojít k zmenšení průtočnosti mostu.
- při stavbě musí být skladován splavný materiál na místech, kde nemůže dojít k jeho splavení při povodňových stavech na vodním toku.

Upozornění:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákon, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Toto závazné stanovisko není rozhodnutí ve správním řízení, ani nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Za správnost: Ing. Jan Škoda

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Jičín

o Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

tel.: 493 545 111
fax: 493 545 222

e-mail: ozp@mujicin.cz
www.mujicin.cz

IČO 00271632



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
územní odbor Jičín
dopravní inspektorát



988/3.9.14

11

Č.j.: KRPH - 86087/ČJ - 2014 – 050406

Jičín 1.září 2014

Počet listů: 1
Přílohy: 0

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej

Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 1 Zákona č.12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále ve smyslu ust. § 2 Zákona č.273/2008 Sb. o Policii ČR, s odkazem na ust. § 124 odst.9 písm.e Zák.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vydává na podkladě vaší žádosti k výše uvedené akci toto vyjádření:

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti **nemáme námitek** proti záměru realizace výše uvedené akce. Své souhlasné stanovisko podmiňujeme splněním níže uvedených podmínek, které by měly být součástí stavebního povolení a realizační dokumentace stavby (RDS):

1. Před zahájením prací požadujeme, aby projektant, investor nebo zhotovitel stavby svolal pracovní výbor k projednání dopravně inženýrských opatření, zejména pak určení objízdných tras. Navržené objízdné trasy, zejména jejich některé části, nejsou, dle našeho názoru, vhodné pro nákladní kamionovou dopravu.
2. Dále požadujeme přehodnocení termínu výstavby, v PD je navrhován termín 8 měsíců, který je vzhledem k délce úseku (1.140 m) neúměrně dlouhý. S vlastní realizací stavby podle ostatních navrhovaných parametrů včetně trvalého dopravního značení souhlasíme.
3. Toto vyjádření slouží zároveň jak pro potřeby územního a stavebního řízení a jeho podmínky požadujeme zahrnout do stavebního povolení resp. územního rozhodnutí.

4. V dalším řízení uvádějte prosím naše číslo jednací.


npor. Ing. Petr Dejmek
vedoucí

Vyřizuje: por. Ing. B. Kůtek

Balbínova 24
506 12 Jičín
Tel.: +420 974 533 258
Fax: +420 974 533 928

Email: jc.di.komunikace@pcr.cz

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/14/26654/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
14.10.2014

II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej

Dne 23.9.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci komunikace a stávajícího mostu ev.č. 501-007 přes vodní tok Heřmanka v k.ú. Lázně Bělohrad.

Rekonstrukce komunikace bude provedena ve stávající trase v délce cca 1,15 km a dojde k odstranění konstrukčních vrstev a jejich nahrazení novými. Dále bude provedena obnova odvodnění a rekonstrukce mostu, která bude spočívat v doplnění křídel, sanaci povrchu celé spodní stavby a podhledu nosné konstrukce. Dále je navrženo provedení izolačního a vozovkového souvrství, římsy a zábradlí. Svahy podél křídel budou odlážděny a doplněny o odvodňovací skluz.

Při výstavbě dojde ke styku s vodním tokem Heřmanka (IDVT 10101042), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dále při výstavbě dojde ke styku s pozemky koryta vodního toku p.č. 639/1 a 641/1 v k.ú. Bělohrad, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 656712, X: 1015706

K předmětné akci jsme se již vyjadřovali dopisem zn. PVZ/14/19889/Hv/0 ze dne 2.9.2014. Vyjádření bylo pouze pro SO – 201 Most 501-007. Předložená dokumentace je rozšířena o rekonstrukci komunikace.

Rozšíření dokumentace není v rozporu s naším předchozím vyjádřením a s vydáním stavebního povolení souhlasíme za předpokladu splnění podmínek vydaných v předchozím vyjádření.

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL - závod Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/14/19889/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
2.9.2014

II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 501-007 přes vodní tok Heřmanka v k.ú. Lázně Bělohrad.

Rekonstrukce předmětného mostu bude spočívat v doplnění křídel, sanaci povrchu celé spodní stavby a podhledu nosné konstrukce. Bude provedeno izolační a vozovkové souvrství, římsy a zábradlí. Svahy podél křídel budou odlážděny a doplněny o odvodňovací skluz.

Při výstavbě dojde ke styku s vodním tokem Heřmanka (IDVT 10101042), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dále při výstavbě dojde ke styku s pozemky koryta vodního toku p.č. 639/1 a 641/1 v k.ú. Bělohrad, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 656712, X: 1015706

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a demoliční či sesutý materiál musí být z koryta vodního toku neprodleně odstraněn.
 - Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta.
 - Provedenou stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu v místě přemostění.
 - Propustek bude proveden dle předložené dokumentace.
 - Pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.
 - Zahájení prací bude s týdenním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, ☎ 493 533 968) a zástupce provozního střediska bude přizván před uvedením stavby do provozu ke kontrole (Z. Sobota, ☎ 724 614 010).
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky p.č. 639/1 a p.č. 641/1 k.ú. Lázně Bělohrad), ke kterému vykonává právo vlastníka

Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, požadujeme před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Hradec Králové, V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3 (p. Ivana Křížová, ☎ 493 533 968), po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na naši značku tohoto stanoviska.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
V. Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL - závod Hradec Králové



9

V Lázních Bělohradě, dne 18.srpna 2014

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
500 02 Hradec Králové

Věc: Akce: „II-501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“.
Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení.
Investor: SÚS Královéhradeckého kraje

Město Lázně Bělohrad souhlasí s předloženou dokumentací pro stavební povolení na akci: „II-501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“.

Koordinace výstavby jednotlivých stavebních objektů byla zapracována do předložené dokumentace podle požadavku města, proto požadovaná schůzka za přítomnosti zástupců investora, města a občanů, kteří budou stavbou dotčeni, je nyní nutná svolat až před samotnou realizací a již za účasti dodavatele stavby.

S pozdravem

Jiří Bičístě
místostarosta

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD
stavební úřad

náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
tel. 493 792 090, 493 792 276, 493 792 261, fax: 493 792 484
e-mail: stavebni@lazne-belohrad.cz

D 97/26.8.14



Č.j.: LB-3324/2014-STU-AZ, vaše zn. 1/140/2014
Vyřizuje: Zahradníková, oprávněná úřední osoba
Datum: 22.8.2014

SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v platném znění, podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení na stavbu

„II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“,

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 630/2 v katastrálním území Lázně Bělohrad, spočívající ve zlepšení povrchu silnice, zprůtočnění příkopů, propustků, odvodnění komunikace a přestavbě neúnosného mostu (SO 101, SO 102 – úseky silnice, SO 201 – most přes Heřmanku, SO 151 – dopravní opatření).

Navrhovaná stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování.

Poučení

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
LÁZNĚ BĚLOHRAD
stavební úřad
nám. K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Alena Zahradníková
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží (doporučeně, do vlastních rukou):

TRANSCONSULT s.r.o., ing. Vladimír Pravda, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37/32
50002 Hradec Králové

naše značka
5000980266

vyřizuje
Miloš Vávra

datum
08.08.2014

Věc:

II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej

K.ú. - p.č.: Lázně Bělohrad

Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

VTL plynovod OC 100 PN 25

Plánovaný VTL plynovod OC 100 PN 25

NTL plynovod OC 200,100 a PE 90 vč. NTL plynovodních přípojek PE 40

Plánovaný NTL plynovod PE 225

Na základě předložené situace byl předán informační zákres

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA VTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A RS:

Po ověření navrženého řešení sdělujeme, že v zájmovém prostoru dojde přiblížení ke stávajícímu VTL plynovodu DN100 PN25.

Plánovaný VTL plynovod OC 100 PN 25

- VTL plynovod vede po pravé straně pozemků u silnice II/501 ve směru na Choteč.

- oprava silnice se ho bezprostředně nedotkne

- oprava silnice, zařízení staveníště a pojezd stavebních strojů nesmí probíhat z pozemku 560/27 kú Lázně Bělohrad. vypracoval Šafář tel 495060115

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA NTL PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

Po ověření navrženého řešení sdělujeme, že v zájmovém prostoru dojde přiblížení ke stávajícímu

NTL plynovod OC 200,100 a PE 90 vč. NTL plynovodních přípojek PE 40

popř. plánovanému NTL plynovodu PE 225

- Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.

- Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, betonových patek, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

- V ochranném pásmu NTL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- Pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky NTL plynovodu nebo plynovodní přípojky, bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení a schválené PD. Přeložku hradí investor.

- Na plánované plynovody, plynovodní přípojky a překládané pl. zařízení RWE GasNet, s.r.o. se již po vydání územního rozhodnutí vztahují (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)
OCHRANNÁ PÁSMÁ.

- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
 - Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
 - při provádění odvodňovacích příkopů bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení, které bude v případě potřeby ověřeno ručně kopanými sondami.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu nad plynovodem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zасыпáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000980266 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Miloš Vávra
technik PZ MS-Dvůr Kr.n/L 3
odděl. reg. oper. správy sítí Dvůr Král.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495563662
milos.vavra@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynářská 499/1
657 02 Brno

-100-

Přílohy: Orientační zakres plynářského zařízení, Detailní zakres plynářského zařízení, Detailní zakres plynářského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000980266 ze dne 08.08.2014.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. K.ú.: Lázně Bělohrad.

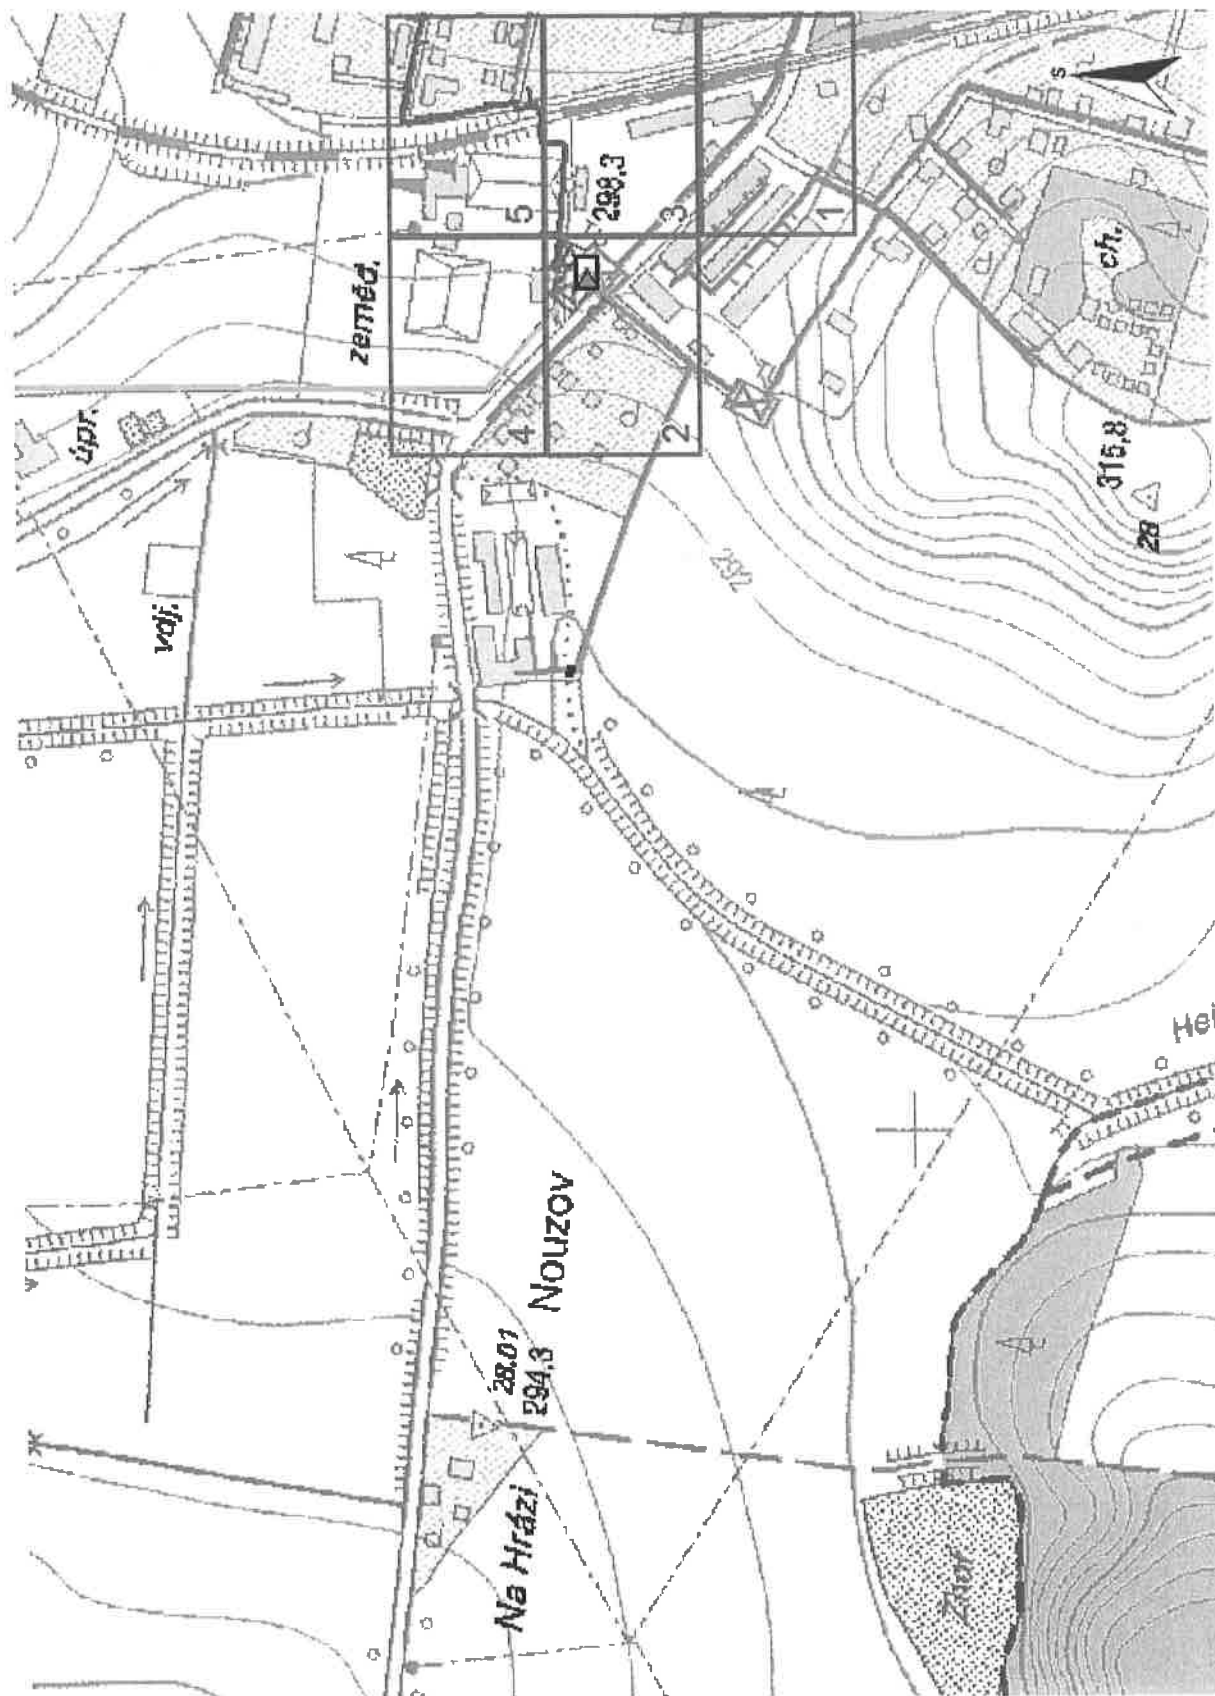


Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5000980266 ze dne 08.08.2014.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. K.ú.: Lázně Bělohrad.

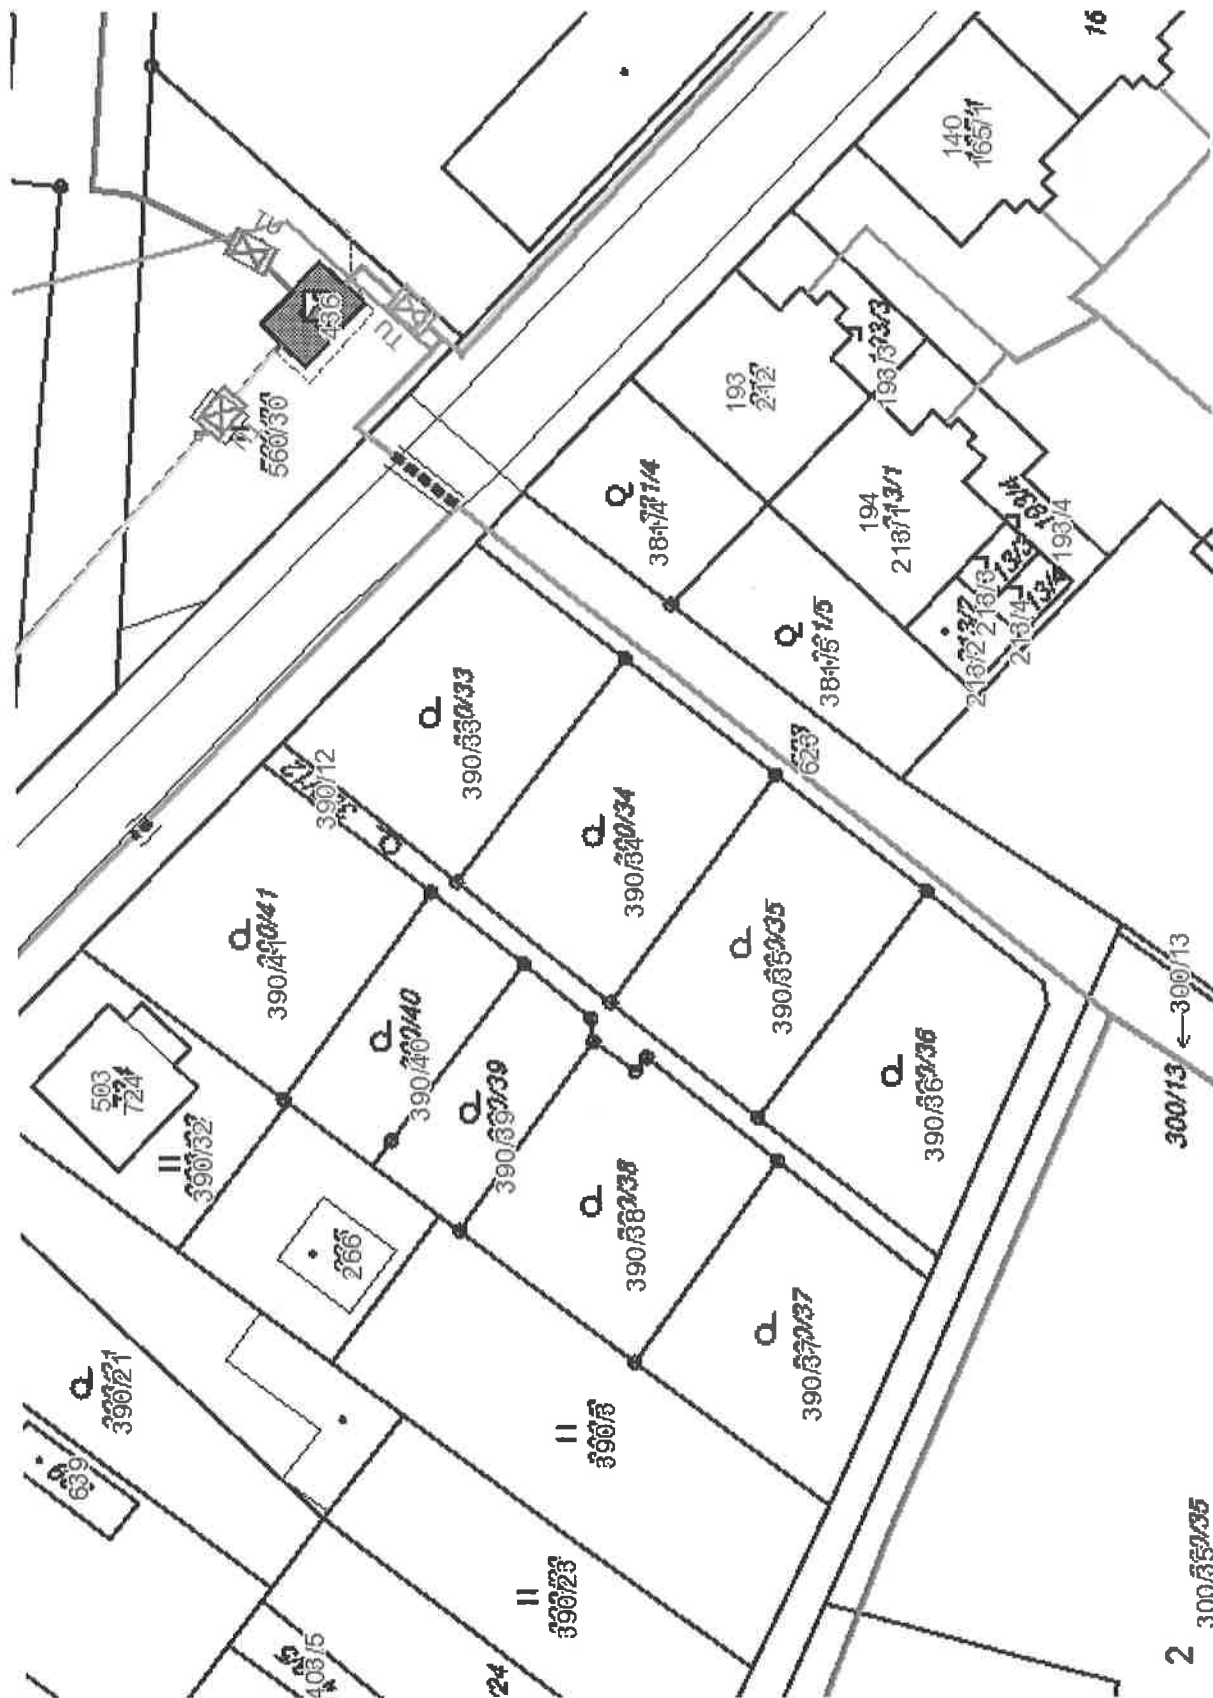

Legenda:

linie	regulační stanice
plynovodu	ochranné zařízení
NTL	kabel
STL	elektropřípojka
VTL	kabel protikorozní ochrany
WTL	anodové uzemnění
nefunkční	stanice katodové ochrany
výstavba	



Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. Kú.: Lázně Bělohrad.

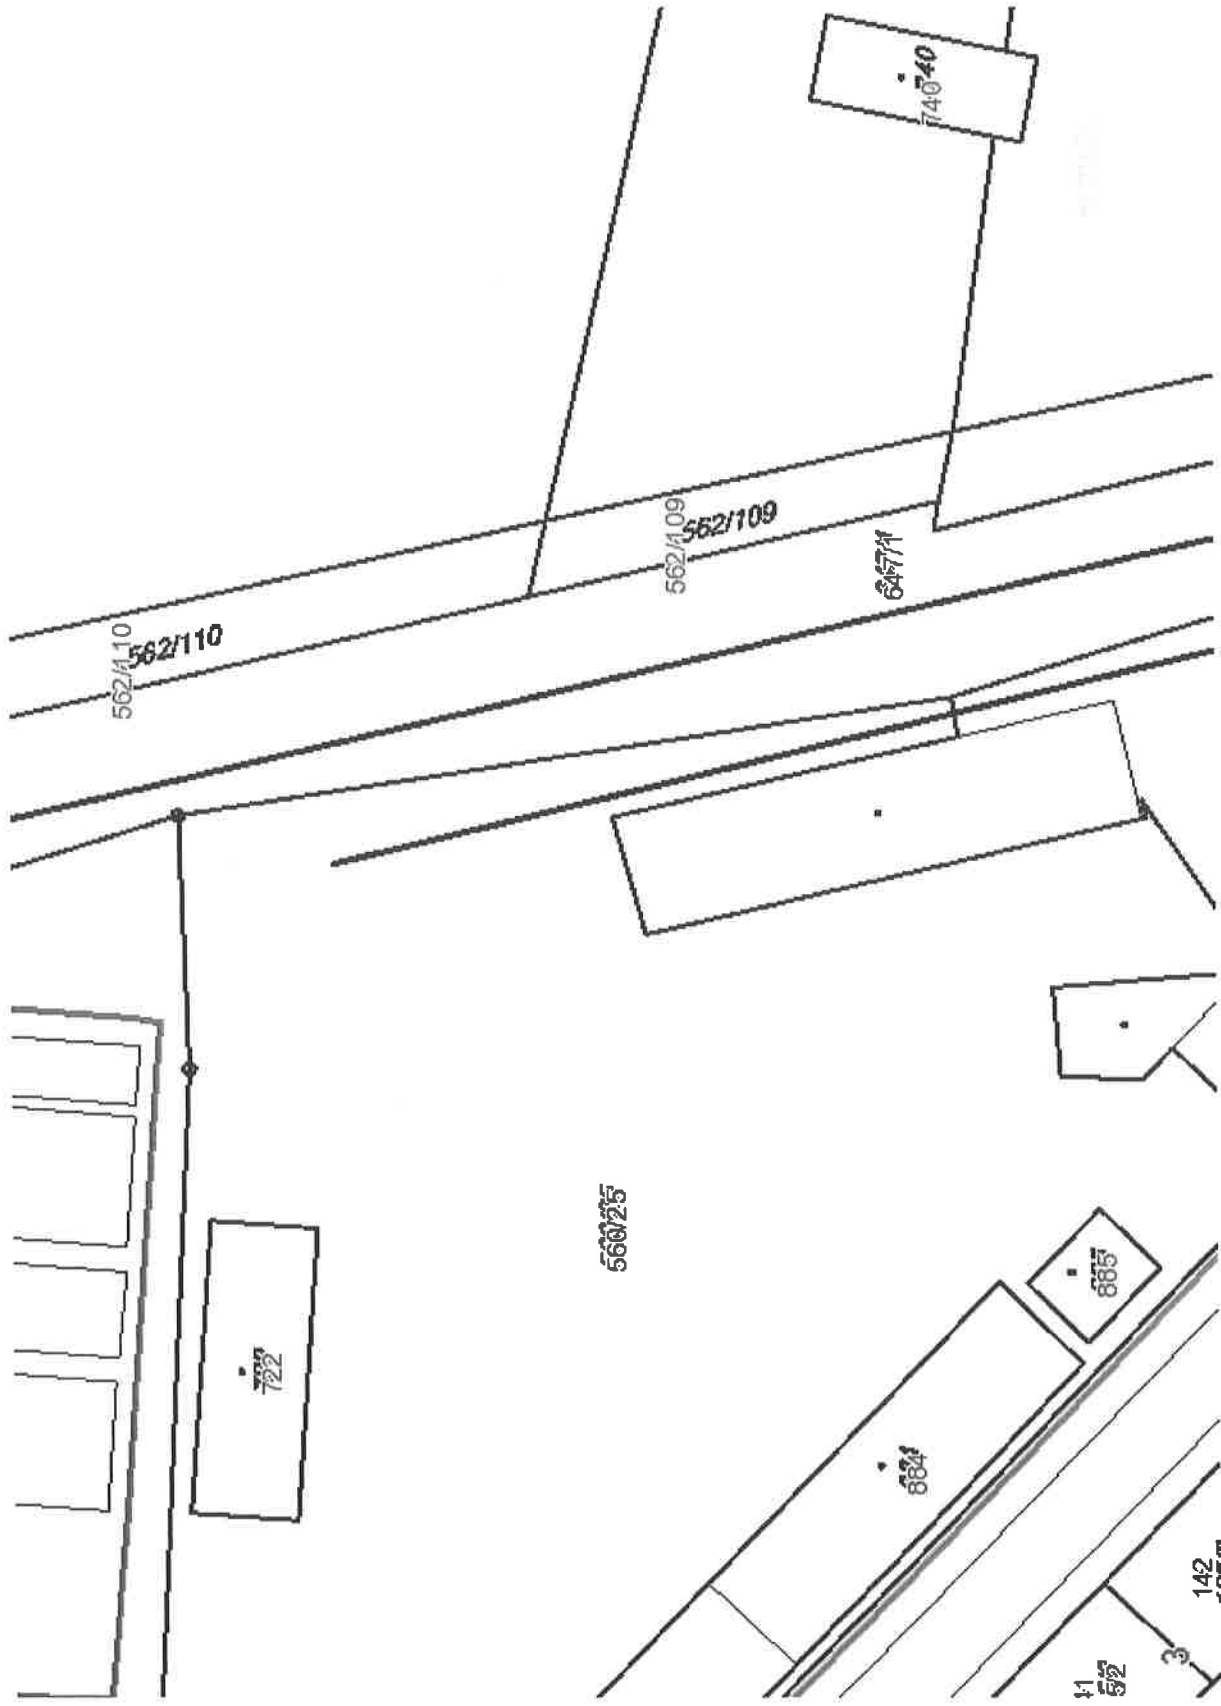

Legenda:

linie	plynovodu
NTL	STL
VTL	VWTL
nefunkční	výstavba
regulační stanice	ochranné zařízení
kabel	elektropřípojka
kabel protikorozní ochrany	anodové uzemnění
stanice katodové ochrany	




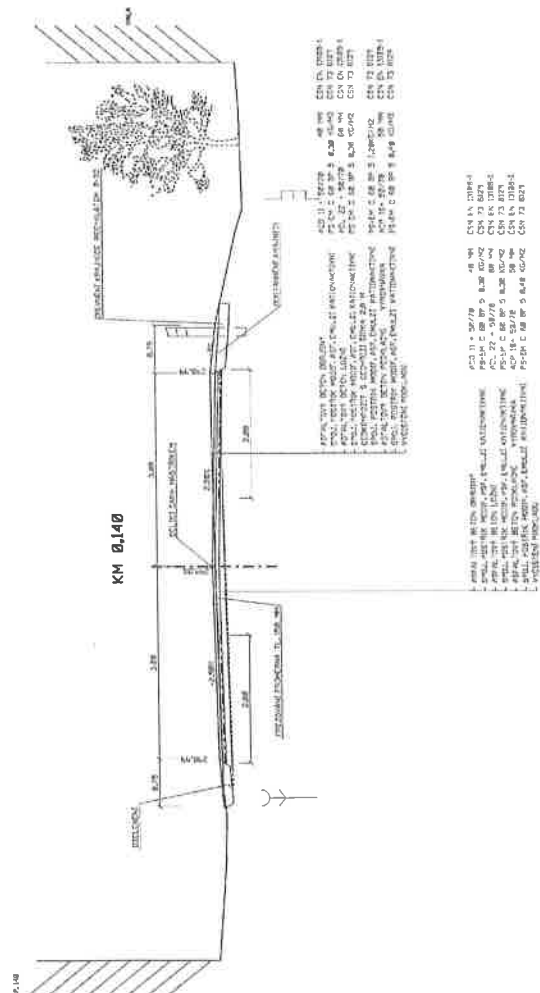

5 JTEK
SYSTÉM
SYSTÉM

[illegible]

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové. K.Ú.: Lázně Bělohrad.

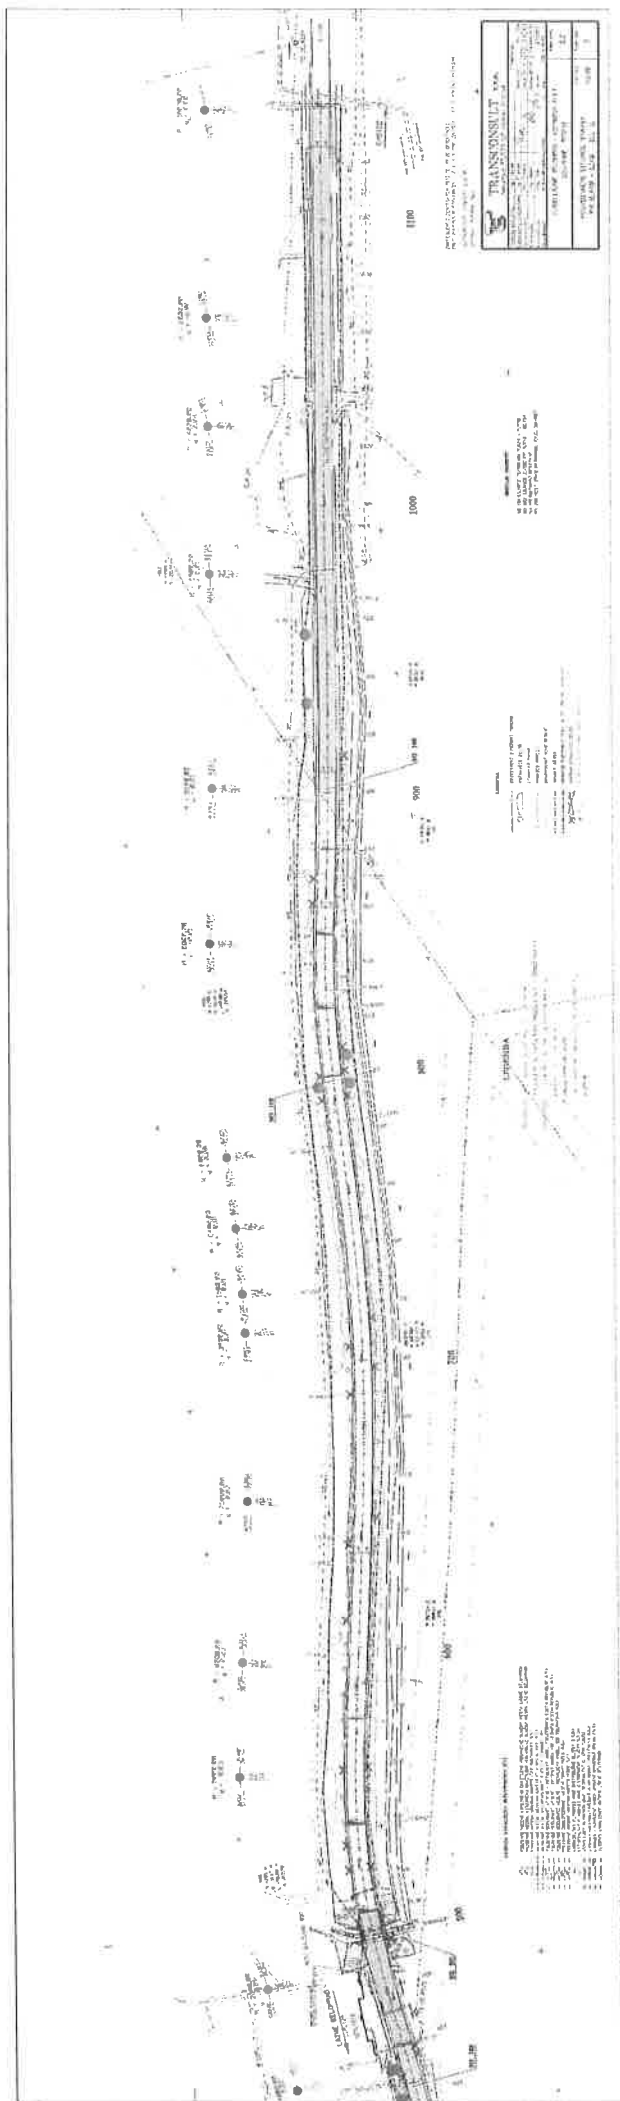



6

ČD-Telematika

Dopis zn.: 1/140/2014

Ze dne: 14.7.2014

Naše zn.: 15246/2014-0

Vyřizuje: Hejsková Dagmar

Tel.: +420 972 342 226

Mob.: +420 725 069 004

e-mail: daqmar.hejskova@cdt.cz

Datum: 15.8.2014

TRANSCONSULT, s.r.o.

Nerudova 37

500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Věc: **Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení.**

Akce: **II/501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - KOTYKOVA ALEJ**

Staveb.část: SO 101 Silnice; SO 102 Silnice; SO 201 Most přes Heřmanku; SO 151 Dopravní opatření;

Území: V trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov Poříčí vlevo v žkm 59,184-59,200 ve vzdálenosti 2m od osy vlečkové koleje č.4235 (Vlečka TIMKO Lázně Bělohrad)

Vyjádření pozbývá platnosti dne 15.8.2016

Při realizaci výše uvedené akce **NEDOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Upřesnění:

Souhlasíme se stavbou "Rekonstrukce krytu silnice II/501".

ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Pardubice
akupina ochrany a dokumentace
U Javorky 1728/560 02 Česká Třebová
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 342 226
cdt.cdt.cz, www.cdt.cz

70

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Dlouhý Vlastimil
v.z. Hejsková Dagmar



TRANSCONSULT s.r.o.
Tomáš Jenček
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Kontakt č.1067523849 / 15.7.2014

NAŠE ZNAČKA
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA
Medlík / 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové 6.8.2014

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“ (zesílení vozovky a zvýšení únosnosti mostu).

Obec: - Lázně Bělohrad
Č.kat. – p.p.č. – 630/2, silnice II/501

Ulice: – Kotykova alej, silnice II/501
kat. úz. – Lázně Bělohrad

Na základě Vaší žádosti ze dne 15.7.2014 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“ (zesílení vozovky a zvýšení únosnosti mostu)

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu

následujícího zařízení elektrizační soustavy :

35 kV nadzemní vedení vysokého napětí VN 540 – 35 kV přípojka pro TS č. JC – 0573 „ L. Bělohrad ZOU“

35 kV nadzemní vedení vysokého napětí VN 540 – 35 kV kmenová odbočka L. Bělohrad – Černín

**35 kV stožárová příhradová transformační stanice č. JC_0573 „ L. Bělohrad ZOU“
1 kV kabelové vedení – Lázně Bělohrad.**

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měreno kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – **10 m** (u zařízení vybudovaných před rokem 1994).



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2012

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti a u stožárových elektrických transformačních stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí činí **10 m** (u zařízení vybudovaných před rokem 1994).

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 1 kV činí **1 m** po obou stranách krajního kabelu.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěny minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

- Nadzemní vedení vysokého napětí -

Stavba – Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej - bude křížovat stávající nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV a bude prováděna v souběhu se stávajícím nadzemním vedením vysokého napětí 35 kV (souběh u TS JC_0573).

Křížení a souběh silnice a chodníků s nadzemním vedením VN 35 kV musí být provedeno dle ČSN 33 3301 čl. 12.2.2.

Stávající stožáry vedení vn nesmějí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, nebo nepřiměřeně znesnadňovat jejich údržbu. Žádná část stožáru nesmí zasahovat do prostoru nad komunikací až do výšky 5,5 m.

Venkovní vedení vn musí mít v místě křížení zvýšenou bezpečnost. Živé části vedení vn (vodiče) musí být od komunikací vzdáleny minimálně **6 m**.

- Stožárová transformační stanice -

Při provádění stavby v ochranném pásmu stožárových transformačních stanic, zejména při provádění zemních prací pro hutnění pláň pro zpevněné povrchy vozovek nesmí dojít k narušení stability konstrukcí TS (betonových sloupů, ocelových příhradových stožárů), k narušení základů konstrukcí a k poškození zemnicí sítě transformační stanice.

Stožár transformační stanice nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu nebo nepřiměřeně znesnadňovat údržbu komunikace. Živé části transformační stanice musí být od komunikace vzdáleny minimálně **6 m**.

Stavba – Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV (u č.p. 193 a u č.p. 128). V místě souběhů a křížení se stavbou je kabelové vedení 1 kV uloženo podél silnice v zelených pruzích, nebo stávajících chodnících v hloubce 40-70 cm, v místě křížení s komunikacemi je kabelové vedení 1 kV uloženo v hloubce 100 -120 cm.

Při provádění stavby nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení. Při provádění případného zhutnění pláně pod asfaltový povrch (úprava sjezdů) nesmí dojít k narušení výstražného krytí a kabelového lože, popř. k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.

Kabelové vedení musí být před započítím stavebních prací na místě vytyčeno ! V případě nejasností zejména hloubkového uložení kabelových vedení musí být skutečné uložení kabelů ověřeno zemními ručními sondami.

Stavební objekt SO 201 – most přes Heřmanku ev. č. 501 – 007 (zvýšení únosnosti mostu) do ochranných pásem elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nezasáhne.

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí se stavbou : „Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“ (zesílení vozovky a zvýšení únosnosti mostu) za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky a za předpokladu, že v místě křížení s nadzemním vedením vysokého napětí bude na vedení vn zajištěna zvýšená bezpečnost (ČSN 33 3301 čl. 3.3.2).

Tato zvýšená bezpečnost je na vedení vn v místě křížení již zajištěna.

Nedílnou součástí souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek budoucí stavby s vyznačením polohy vedení VN, TS, NN, v místech případného souběhu a křížení situací polohy vedení VN, TS, NN včetně řezu – vše obsahovala předložená PD).

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o.o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem, a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb s.r.o na tel. číslo 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 2.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 2.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :

- **Nadzemní vedení VN + TS** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného vedení a konstrukce TS.
1. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-2 (PNE 330000-6) – pracovní činnost v blízkosti elektrických zařízení a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce zvedacími mechanismy, autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu VN, TS a pod.).

- **Kabelové vedení NN** -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože a porušení výstražného krytí. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelových pilířů nesmí dojít k narušení jejich stability.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-2 (PNE 330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

Platnost tohoto souhlasu je po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 **122.**

Ing. Bohuslav Jež
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz, bank. spoj. KB Praha
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2145. **Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň.



JTG/11.8.



TRANSKONSULT s.r.o.
Tomáš Jenček
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Kontakt č.1067523849 / 15.7.2014

NAŠE ZNAČKA
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA
Medlík K./ 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 7.8.2014

Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Sděluje, že k předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci: „**Úprava silnice II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej**“ (zesílení vozovky a zvýšení únosnosti mostu) – **nemáme připomínky.**

Upozorňujeme pouze, že v místě stavby se nacházejí stávající energetická zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní vedení vysokého napětí 35 kV, stožárová transformační stanice 35/0,4 kV a kabelové vedení nízkého napětí 1 kV), která jsou ve smyslu § 46, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněna ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu dodržení podmínek stanovených v uděleném souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035

122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2012

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoji.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

SKUPINA ČEZ



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční energetiky

Riegrovo náměstí 914

500 02 Hradec Králové 2

824/30. 4. 14

3

VÁŠ DOPIS ZN.: 1/140/2014
ZE DNE: 14.7.2014
NAŠE ZN.: 8190/2014-SŽE
VYŘIZUJE: Kašpar Vlastislav
TEL.: +420 972 341 594
FAX: +420 972 341 109
E-MAIL: KasparV@szdc.cz
POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ:

Ing. Vladimír Píša
TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové
psč 500 02

V: Hradci Králové

DATUM: 23.7.2014

Věc : vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení "plánované rekonstrukce II/501 Lázně Bělohrad"

Správa SŽDC, s.o. – SŽE nevlastní žádné inženýrské sítě a v zájmovém území nemá žádné zařízení ve své správě.

Správa SŽDC, s.o. – SŽE nemá k uvedené stavbě žádné připomínky a s vydáním stavebního povolení souhlasí.

Vladislav Hroneš
přednosta Územní správy Hradec Králové



HZSHX002MPIF

TRANSCONSULT s.r.o.,

Ing. Vladimír Piša

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn.: /

Ze dne: /

Naše č.j.: **HSHK- 2716-2/2014**

Vyřizuje: **mjr. Ing. Romana Steinerová**

Telefon: **950510324**

Mobil:

E-mail: **romana.steinerova@hkk.izscr.cz**

Počet listů: **1**

Počet stran: **2**

Počet příloh: **1**

Datum: **28.07.2014**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/501 Lázně Bělohrad - Kotykova alej
Místo stavby: k.ú. Lázně Bělohrad
Stavebník: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace: Průvodní zpráva – 15.1. Údaje o požární bezpečnosti – textová část 2xA4 (včetně titulního listu),
vypracoval: Ing. Vladimír Pravda, ČKAIT č. 0600696,
datum: 07/2014, č. zak.: 142913001

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne **16. července 2014**.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU:

- 1. Při provádění uvedené stavby musí být zajištěn příjezd jednotek PO.**
- 2. Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. Přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody.**

Proti nezákonnosti stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

Poznámka:

Ověřena byla Průvodní zpráva – 15.1. Údaje o požární bezpečnosti.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, trvale ponecháváme.



mjr. Ing. Romana Steinerová
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Steinerová".

Přílohy

Ověřena byla Průvodní zpráva – 15.1. Údaje o požární bezpečnosti.

VYPRAVENO

28 -07- 2014

Váš dopis č.j. 1/140/2014
ze dne: 14.7.2014

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

500 02

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37
Hradec Králové

V Jičíně dne: 17.7.2014

Věc: **II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova Alej**
SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935
Investor: Královéhradecký kraj
Vyjádření k DSP

Stavba zahrnuje zesílení konstrukce vozovky, opravu okrajů silnice a zprůtočnění odvodnění v úseku silnice II/501 km 9,624 – 9,935 o délce 0,311 km.

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řady v naší správě, jejichž informativní průběh odpovídá zakreslu ve výkresové části DSP. Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí. Kanalizace v naší správě se v zájmovém území nenachází.

Souhlasíme s realizací výše uvedené stavby dle předložené DSP zpracované v 07/2014 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením prací požadujeme vytyčit vodovodní řady včetně dotčených přípojek v terénu, vytyčení si objednejte u VOS a.s., p. Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno nivelet nových povrchů.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovodní řady proti poškození, v případě poruchy na vodovodu během prováděcích prací je nutné ihned vyrozumět vedoucího provozního stř. v Nové Pace ing. Barešovi – tel.č. 493 721 209, 606 649 019.
- Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odvedeny do silničních příkopů.
- Při čištění příkopů a přestavbě propustu u zahradnictví (místo přechodu vodovodního řadu pod komunikací) je nutno zachovat stávající krytí vodovodních řadů.
- Ke kontrole provedení prací po jejich dokončení požadujeme přizvat vedoucího našeho provozního střediska v Nové Pace ing. Bareše.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.

Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPC

Jaroslava Suchánková
TRANSCONSULT s.r.o.
tel. 493 533 637, fax 493 522 208

Na vědomí: VOS a. s. - provozní středisko Nová Paka

***Záписы a záznamy z jednání v průběhu zpracování
dokumentace***

Záznam

z výrobního výboru na akci

„II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“

konaného dne 18.6.2014 na MěÚ Lázně Bělohrad

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo projednání technického řešení stavby a postupu výstavby

Projektant předložil situace s návrhem řešení, vzorové příčné řezy návrhu zesílení konstrukce vozovky zpracované na základě diagnostiky vozovky a provedl výklad k technickému řešení.

- začátek úpravy silnice (stavby) bude u koleje vlečky (přejezdové úpravy) č. 4235 – TIMKO-Lázně Bělohrad
- v intravilánu města budou provedeny stavební úpravy silnice v celé šířce silnice (mezi obrubníky)
- šířka silnice (mimo část mezi obrubníky) bude sjednocena na 6,0 m s případným rozšířením v oblouku
- úsek u mostu ev. č. 501-006 (samostatná stavba) bude vynechán
- u mostu ev. č. 501-007 SO 201 Most přes Heřmanku, bude nutno pokácet vzrostlý strom vpravo na pozemku p.č. 541/11
- z důvodů minimalizování přisypávání silničního tělesa bude v kritických místech nezpevněná krajnice zúžena na 0,50 m respektive 0,25 m
- stávající příkopy budou zprůtočnění
- způsob odvodnění zůstává nezměněn
- propust v km 0,0205 vpravo bude přestavěn
- stávající sjezdy s asfaltovým povrchem budou výškově upraveny asf. kobercem
- stávající nezpevněné sjezdy budou výškově upraveny recyklátem
- stávající sjezdy dlážděné budou případně pro výškové napojení předlážděny
- stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/501 (ve třech etapách) a doprava bude vedena po objízdě trase
- náhradní výsadby za pokácené stromy je navržena podél silnice mezi příkopem a oplocením v km cca 0,240 – 0,280

Po diskusi nad situací bylo dohodnuto:

- stavební úsek 0,000 – 0,310 bude dále rozdělen na podetapy (cca 0-55; 55-220; 220-310), aby byla zajištěna dopravní obsluha přilehlého území a objektů s co nejmenším omezením po dobu realizace
- náhradní výsadba bude navržena v úseku cca 0,240-0,280 případná další náhradní výsadba bude realizována na pozemcích města Lázně Bělohrad s jejich určením dle potřeb města
- prostor mezi silnicí a chodníkem vlevo bude upraven jako zelený pás (km 0,050-0,240)

Projektant byl upozorněn na připravované stavby:

NTL plynovod – rekonstrukce - zpracovatel INPOS-projekt (vydané územní rozhodnutí)

Rekonstrukce VTL plynovodu DN 200 TU Lány-Lázně Bělohrad (vydané územní rozhodnutí)

zapsal: Ing. Prayda





TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: 1/501 LAZNE BELOHRAD - KOTYKOVA ALEJ



Pořad jednání: TRŽENÍ A TECH. ŘEŠENÍ
(ČSN EN ISO 9001)

Místo jednání: LAZNE BELOHRAD

Datum jednání: 18.6.2014

Svolává: TRANSCONSULT

Zapisuje: TRANSCONSULT

Poř. č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1	JIDÍ BITISTE	MĚSTO LB	603 163 360	bitiste@lazne-belohrad.cz	
2	PRAVDA	TRANSCONSULT	602 274 880	PRAVDA@TRANSCONSULT.CZ	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Záznam

z výrobního výboru na akci

„II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“

konaného dne 12.6.2014 na SÚS KHK Jičín

Přítomni: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo upřesnění rozsahu stavby a projednání technického řešení stavby a záborového elaborátu

Projektant předložil situace s návrhem řešení, vzorové příčné řezy návrhu zesílení konstrukce vozovky zpracované na základě diagnostiky vozovky

Zvýšení únosnosti silnice a zesílení konstrukce vozovky a sanace poškozených míst je rozdělena v zásadě na tři základní technologie.

Úsek km 0,000 – 0,500 (intravilán města Lázně Bělohrad)

- odstranit konstrukční souvrství v tl. 150 mm
- vyčistit povrch
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,40 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,40 kg/m² (v místech geokompozitu 1,20 kg/m²)
- geokompozit v šířce 2,0 m v každém směru
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton ložní ACL 22 + tl. 60 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton ohrubný ACO 11 + tl. 40 mm s pojivem 50/70

Úsek km 0,500 – 0,900 (extravilán – Kotykova alej)

- odstranit konstrukční souvrství v tl. 110 mm
- vyčistit povrch
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,40 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 1,20 kg/m²
- geokompozit v celé šířce
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 22 + tl. 60 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton ložní ACL 22 + tl. 60 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton ohrubný ACO 11 + tl. 40 mm s pojivem 50/70

Úsek km 0,900 – 1,140 (extravilán)

- odstranit konstrukční souvrství v tl. 150 mm
- vyčistit povrch
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,40 kg/m²
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 50 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,40 kg/m² (v místech geokompozitu 1,20 kg/m²)
- geokompozit v šířce 2,0 m v každém směru
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton ložní ACL 22 + tl. 60 mm s pojivem 50/70
- spojovací postřík modif. asf. emulzí C 60 BP 5 0,30 kg/m²
- asfaltový beton obrusný ACO 11 + tl. 40 mm s pojivem 50/70

Pokleslé okraje silnice budou odtěženy v šířce 1,50 m (po odfrézování 150 mm) v tl. 400 mm. Na zhutněné pláni bude provedena zkouška únosnosti, pokud nebude dosaženo min. $E_{def2}=45$ MPa, bude provedena sanace pláň odtěžením 500 mm zeminy a provedením sanační vrstvy z hrubého štěrku v tl. 250 mm a vrstvy z kameniva zpevněného cementem v tl. 250 mm. Na takto provedené pláni bude provedena vrstva ze štěrkodrti v tl. 250 mm a z kameniva zpevněného cementem v tl. 150 mm.

Po diskusi nad situací a vzorovými řezy bylo dohodnuto:

- začátek úpravy silnice (stavby) bude u koleje vlečky (přejezdové úpravy) č. 4235 – TIMKO-Lázně Bělohrad
- v intravilánu města budou provedeny stavební úpravy silnice v celé šířce silnice (mezi obrubníky)
- šířka silnice (mimo část mezi obrubníky) bude sjednocena na 6,0 m s případným rozšířením v oblouku
- úsek u mostu ev. č. 501-006 (samostatná stavba) bude vynechán
- u mostu ev. č. 501-007 SO 201 Most přes Heřmanku, bude nutno pokácet vzrostlý strom vpravo na pozemku p.č. 541/11
- z důvodů minimalizování přisypávání silničního tělesa bude v kritických místech nezpevněná krajnice zúžena na 0,50 m respektive 0,25 m
- stávající příkopy budou zprůtočnění
- stávající sjezdy s asfaltovým povrchem budou výškově upraveny asf. kobercem
- stávající nezpevněné sjezdy budou výškově upraveny recyklátem
- stávající sjezdy dlážděné budou pro výškové napojení předlážděny
- recyklát bude odvezen do dvora střediska SÚS
- stavba bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/501 a doprava bude vedena po objízdné trase
- projektant prověří prostorové možnosti náhradní výsadby za pokácené stromy

Záborový elaborát

- trvalý zábor bude představovat plochy stavby, které dokončení a zaměření dle skutečného provedení případnou SUS
- v intravilánu - plocha vozovky mezi obrubníky, případně včetně zpevněné krajnice
- v extravilánu - plocha včetně násypu na jižní straně (městské pozemky),
- na severní straně se investorovi předloží seznam soukromých pozemků, tvořících násypové těleso k dalšímu posouzení
- vodní tok - trvale dle mostních otvorů, zbytek zůstává městu, s poznámkou o převodu na Povodí Labe
- pozemek Povodí Labe...dočasný zábor, Povodí si samo případně určí hranice vodního toku

- trvalý zábor začíná u závor, v prostoru související stavby nebude, končí stavbou, investor upozorněn na to, že po stavbě je potřeba dořešit silnici až po katastrální hranici
- dočasný zábor - plochy pro úpravy svahů, zprůtočnění příkopů, kácení, úpravy sjezdů
- na severní straně se investorovi předloží seznam soukromých pozemků, tvořících násypové těleso k dalšímu posouzení
- z důvodu dalšího vynětí z ZPF bude trvalý zábor pouze na části pozemku č. 541/11 na římsu a zbytek pozemku pouze na dočasný zábor podle potřeby.

Dokumentace stavby bude zpracována ve stupni DSP + PDPS (dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby) dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD-01 29.1.2007 včetně dodatku č.1).

Skladba dokumentace:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení
 - 1. Přehledná situace
 - 2. Koordinační situace
 - 3. Zákres stavby do katastrální mapy
 - 4. Vytyčení trvalých a dočasných záborů
- C. Stavební část
 - SO 101 Silnice II/501 km 9,624 – 9,935
 - SO 102 Silnice II/501 km 9,992 – 10,764
 - SO 151 Dopravní opatření
 - SO 201 Most 501- 007
- D. Technologická část – neobsazeno
- E. Zásady organizace výstavby
 - 1. Technická zpráva
 - 2. Situace
 - 3. BOZP
- F. Doklady
 - 1. Vyjádření správců inženýrských sítí
 - 2. Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
- G. Soupis prací
- H. Související dokumentace
 - 1. Záborový elaborát
 - 2. Diagnostika vozovky

Jako samostatná část bude zpracováno geodetické zaměření území

zapsal: Ing. Pravda





TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: II/501 LAZUŽ BELOHRAV - KOTYKOVÁ ALER

Pořad jednání: PROJEKOVÁNÍ TECH. ŘEŠENÍ, ZÁBOROVÝ ELABORÁT
(ČSN EN ISO 9001)

Místo jednání: SUS VÍČÍN

Datum jednání: 12.6.2014

Svolává: TRANSCONSULT

Zapisuje: TRANSCONSULT

Poř. č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1	BLOCH	SUS KHK	72190143		
2	KROUČKA	SUS KHK	729135990		
3	PRAVDA	TRANSCONSULT	602 274 880		
4	BEDNÁŘ	-11-	721534 327	BEDNAR@TRANSCONSULT.CZ	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Záznam

z jednání na akci

„II/501 Lázně Bělohrad – Kotykova alej“

konaného dne 6.5.2014 na Městském úřadě Lázně Bělohrad a v trase rekonstruované silnice II/501

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání v zasedací místnosti městského úřadu začalo v 9:00 a jeho předmětem bylo projednání zásahu do silničního stromořadí ve vazbě na připravovanou rekonstrukci silnice II/501 v úseku od železničního přejezdu v ulici Kotykova alej v intravilánu města Lázně Bělohrad po začátek kobercové úpravy z předešlých let v extravilánu v celkové délce cca 1,110 km.

Mgr. Janda a p. Hrdlička v úvodu jednání krátce představili rozsah zakázky na zpracování projektové dokumentace a východiska pro vlastní návrh stavby. Základem bude odfrézování porušené vrchní vozovkové vrstvy a položení nového krytu v tloušťce dle diagnostického průzkumu vozovky. Projektové práce se rozbíhají, smlouva byla podepsána v minulých dnech. Projektant již zadal provedení diagnostiky u externí firmy, která by měla výsledky průzkumu předat do konce měsíce května.

P. Bičíště a p. Hrdlička upozornili na problematiku vlastnictví a péče o stromy rostoucí u silnice II/501. Silnice, která je v majetku a správě Královéhradeckého kraje, resp. SÚS KHK, je umístěna z velké části na pozemku města. Stejně tak stromy rostou na pozemku města, který je však silničním pozemkem, a jedná se tedy o doprovodnou zeleň pozemní komunikace. Panuje však shoda nad tím, že případný zásah do stromořadí nebude z hlediska majetkového problém. Zástupci města a SÚS KHK se dále shodli, že pro uvedení do všeobecného souladu je možné po realizaci stavby a zaměření jejího skutečného provedení řešit majetkoprávní vypořádání tak, aby silniční pozemek přešel do vlastnictví kraje.

Mgr. Janda dále představil výsledky již provedené inventarizace dřevin včetně zákresu do pracovních situací 1:1000 a základního popisu jednotlivých dřevin. Zdravotní a bezpečnostní stav oboustranného lipového stromořadí Kotkovy aleje není dobrý, některé stromy svou blízkostí navíc nepříznivě ovlivňují konstrukci vozovky. Z dlouhodobého hlediska by bylo vhodné zamýšlet se nad obnovou aleje.

Přestože se nejedná o památné stromořadí dle zákona o ochraně přírody a krajiny, RNDr. Smolíková upozornila na to, že zásah do stromořadí by měl být minimální a jakékoliv kácení v něm podléhá dle vyhlášky z r. 2013 povolení. Mgr. Janda poté upozornil na to, že předmětem zakázky na projektové práce není ani nemůže být zpracování odborného dendrologického posudku. Projektant nicméně bude schopen navrhnout minimální rozsah kácení, které se dotkne jednotlivých stromů s velmi špatným zdravotním a bezpečnostním stavem, případně jednotlivých stromů znemožňujících provedení stavebních prací a výhledově výrazně omezujících životnost vozovky. Zároveň je nevyhnutelné uvést jednoznačné doporučení na provedení odborného zásahu do ponechaného stromořadí (zdravotní a bezpečnostní prořezání). Náhradní výsadbu „na místě“ není možné s ohledem platné technické normy v projektové dokumentaci navrhnout.

RNDr. Smolíková následně konstatovala, že je žádoucí provést revitalizaci aleje. Informovala o možnosti vlastníka požádat o příspěvek na revitalizaci (prořezání apod.).

Cca v 10:00 se účastníci jednání s výjimkou p. Vícha přesunuli do terénu, aby prošli předmětný úsek silnice II/501.

V počátečním úseku mezi železničním přejezdem a křižovatkou se silnicí III/28425 informoval p. Bičíš o v minulosti provedeném zdravotním a bezpečnostním řezu 6 lip při pravé straně silnice. Navazující pás mladých topolů mezi příkopem a stěnou haly byl vysazen vlastníky sousedního areálu na městském (silničním) pozemku. S ohledem na výsledky diagnostiky a podrobný návrh technického řešení rekonstrukce (včetně odvodnění) bude zvážen zásah do stromů. V dílčím úseku před křižovatkou se silnicí III/28425 při pravé straně silnice projektant prověří ze všech hledisek možnost výsadby dřevin.

Od rybníka za křižovatkou se silnicí III/28425 již začíná lipové stromořadí. V prvním úseku ještě v intravilánu v délce cca 150 m se jedná o pravostranné stromořadí doplněné z levé strany 3 jednotlivými lipami, které rostou na hraně silničního svahu a jejichž stav i působení na vozovku bude vyžadovat skácení. Od mostu přes Heřmanku již v extravilánu stromořadí pokračuje v délce cca 400 m v podobě plnohodnotné lipové aleje. Celkem byl cca u 20% stromů zjištěn takový stav, který bude pravděpodobně vyžadovat skácení. Přesný návrh zásahu do stromořadí však vzejde až z výsledků diagnostiky a průběhu projekčních prací. Co se týká možnosti náhradní výsadby v projektu, Mgr. Janda zopakoval, že je s ohledem na značnou výšku a sklon násypových silničních svahů a prostorová omezení daná technickými normami i vlastnictvím sousedních pozemků prakticky nulová. Orgán ochrany přírody povolující kácení dřevin (obec Lázně Bělohrad) bude mít možnost v rozhodnutí o kácení dřevin uložit náhradní výsadbu na vhodném pozemku mimo prostor stavby.

Na závěr bylo shrnuto, že projektant bude pokračovat v činnosti dle smlouvy. Na základě výsledků diagnostiky vozovky navrhne optimální technické řešení zesílení konstrukce vozovky, které bude vyžadovat co nejmenší zásah do doprovodného stromořadí a zachová možnost pokud možno bezproblémové existence stromořadí do dalších let s tím, že doporučí provedení odborného prořezání aleje. Projektant bude informovat SÚS KHK o výsledku diagnostického průzkumu a následně s MěÚ, OŽP Jičín předjedná detailní návrh zásahu do silničního stromořadí.

Jednání skončilo v terénu cca v 11:30.

zapsal: Mgr. Janda



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: 11/501 LÁZNĚ BĚLOHRAD - KOTYKOVÁ ALEJ
Pořad jednání: ZÁSAH DO SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ VE VAZBĚ
(ČSN EN ISO 9001) NA PŘIPRAVOVANOU REKONSTRUKCI SILNICE
Místo jednání: LÁZNĚ BĚLOHRAD, MĚSTSKÝ ÚŘAD
Datum jednání: 6.5.2014
Svolává: TRANSCONSULT S.R.O. - PROJEKTANT
Zapisuje: MGR. MARTIN JANDA

Poř. č.	Jméno	Zastupuje	Telefon	E-mail	Podpis
1	JANDA M.	TRANSCONSULT S.R.O.	495 533 105	janda@transconsult.cz	
2	HRDLIČKA Z.	SUS KHK a.s.	724 134 990	CELEK.HRDLICKA@SUSKHK.CZ	
3	BULIČKA P.	— / —	721 901 493	petr.bulicka@suskhk.cz	
4	VÍCH T.	SPRÁVA SILNIC p.o.	444 064 268	tvich@sskhk.cz	
5	JIDÍ BÍČIŠTĚ	MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD	603 163 360	biciste@lazne-belohrad.cz	
6	SMOLČOVÁ	MGR. OBP JC	603 147 112	smolcova@muji.cz	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

