


2x chránička DVK 110 – 16m

2x chránička DVK 110 – 12m

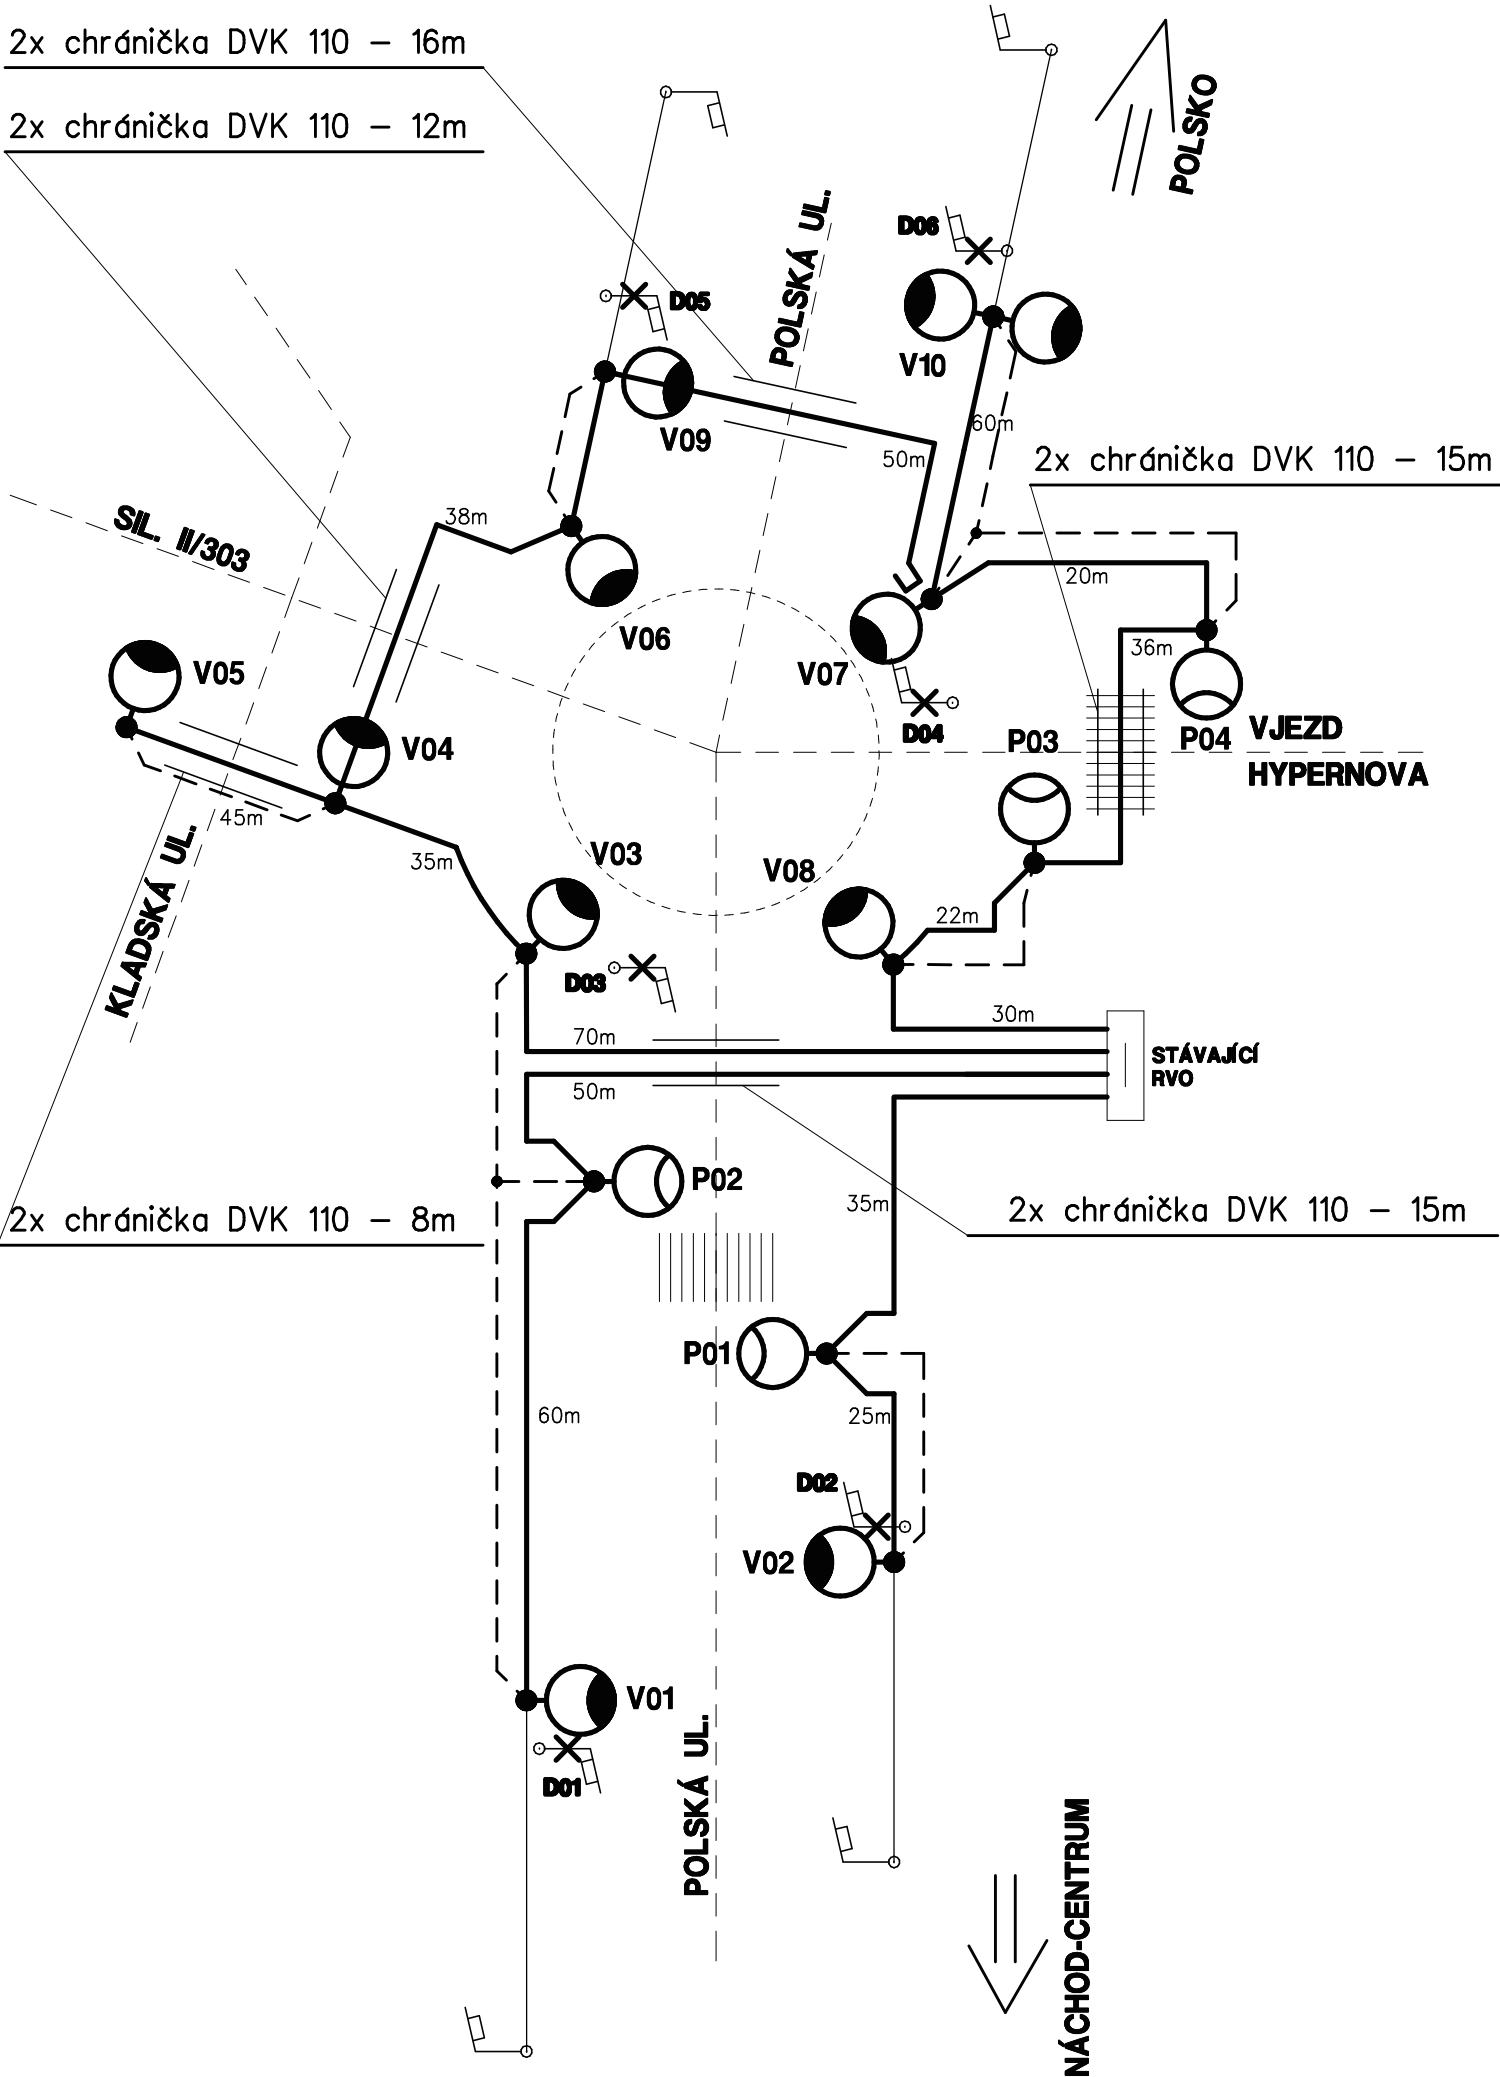

POZNÁMKA

Zakreslení stávajících rozvodů VO je provedeno pouze informativně.  
Před zahájením stavby bude toto vedení vytýčeno.

LEGENDA

- 99m Udává předpokládanou délku kabelu s 10% rezervou
- 99m NEJEDNÁ se o vzdálenost jednotlivých osv. bodů
- Nové kabelové vedení VO–CYKYdle popisu
- Stávající kabelové vedení VO
- Zemní drát FeZn 10mm

- V01-V10**  
NOVÉ SILNIČNÍ SVÍTIDLO NAPŘ. SITECO ST 100 SE ZDROJEM NAV–T 150 SUPER 4Y E40 NA STOŽÁRU 9M, NAPŘ. AMAKO JB9 (ŽÁR.ZINEK) A VÝLOŽNÍKU NAPŘ. AMAKO V1 1500
- P01-P04**  
NOVÉ PŘECHODOVÉ SVÍTIDLO NAPŘ. SCHEREDER MC 2 ZEBRA 250W SE ZDROJEM HQI–T 250/D NA STOŽÁRU 6M, NAPŘ. AMAKO STP 6c A VÝLOŽNÍKU 2M
- V10**  
2KS SILNIČNÍCH SVÍTIDEL NAPŘ. SITECO ST 100 SE ZDROJEM NAV–T 150 SUPER 4Y E40 NA STOŽÁRU 9M, NAPŘ. AMAKO JB9 (ŽÁR.ZINEK) S DVOJITÝM VÝLOŽNÍKEM 180° NAPŘ. AMAKO V1 1500
- D01-D06**  
STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD URČENÝ K DEMONTÁŽI
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD (ZŮSTANE ZACHOVÁN)

SO 420 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div> <div>LIBEREC, spol. s r.o.</div> <div>BARVÍŘSKÁ 12 , LIBEREC 3</div> <div>TEL.: 485 104 773</div> <div>FAX.: 485 107 962</div> <div>E-mail: elpro@elproinvest.cz</div>	vypracoval	V. PTÁČEK		zak. číslo	08031
	zodp. projektant	ING. J. STANĚK		datum	06.2008
	tech. kontrola	ING. J. STANĚK		stupeň	DZS
	objednatel	KÚ ÚSTECKÉHO KRAJE		měřítko	--:--
	Přeložka sil.II/303 Běloves – Velké Poříč			č.přílohy:	č.paré:
				SCHEMA – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	