



LEGENDA – UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA typ B:

- **Zemnici pásek Fezn 4x30mm uloženy v základcích objektu dle ČSN EN 62305-3, čl.5.4 a přílohy E.5.4**
- **Zemnici vedení drátem Fezn 10mm uloženy v základcích objektu**
- **Spoje uzemňovacího vedení (průběžné spoje pásů nejsou vyznačeny) provést dle ČSN EN 62305-3, čl.5.5.2 a přílohy E.5.6.2**
- |||----- **Uzemňovací vývody, není-li označeno jinak, provést drátem Fezn 10mm s volným koncem cca 5m**
Vzájemné spojení pásů provést svorkami SR02
Spojení pásů s drátem provést svorkami SR03

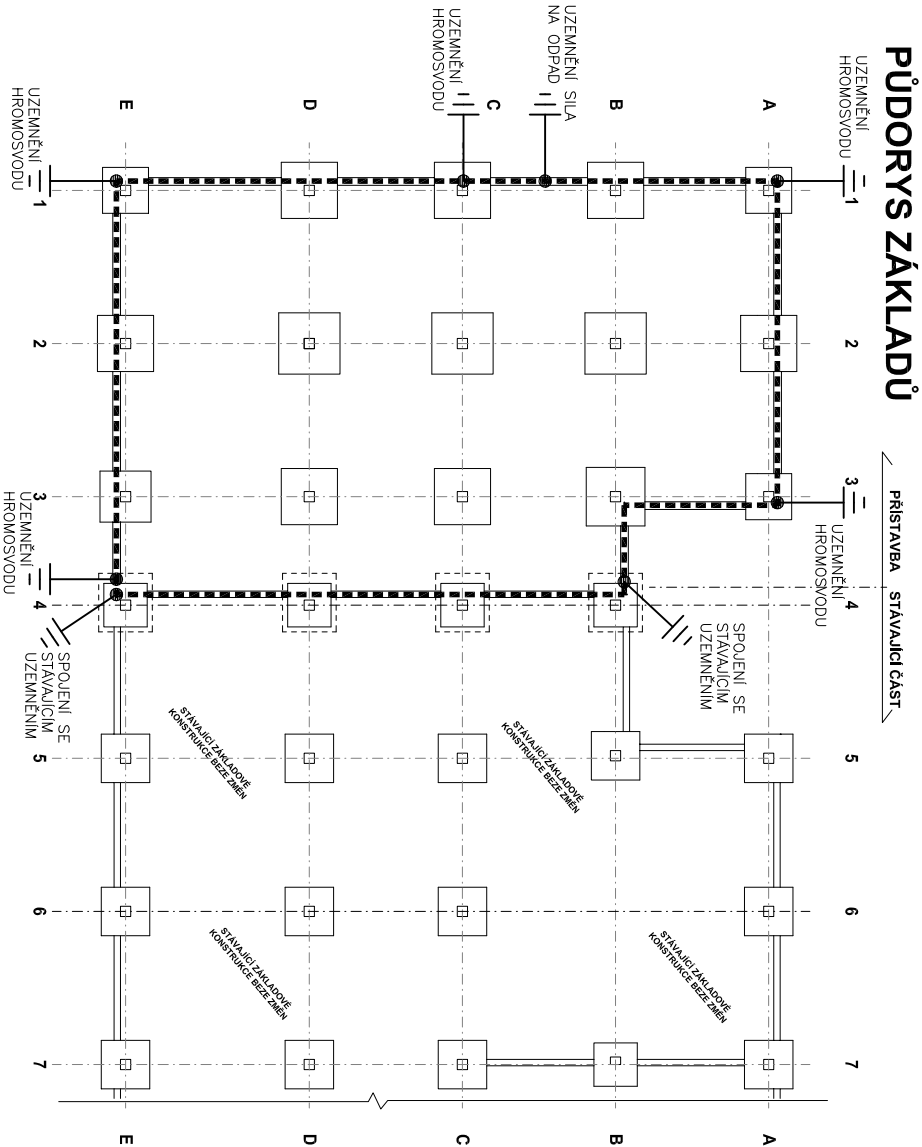

PŮDORYS STŘECHY

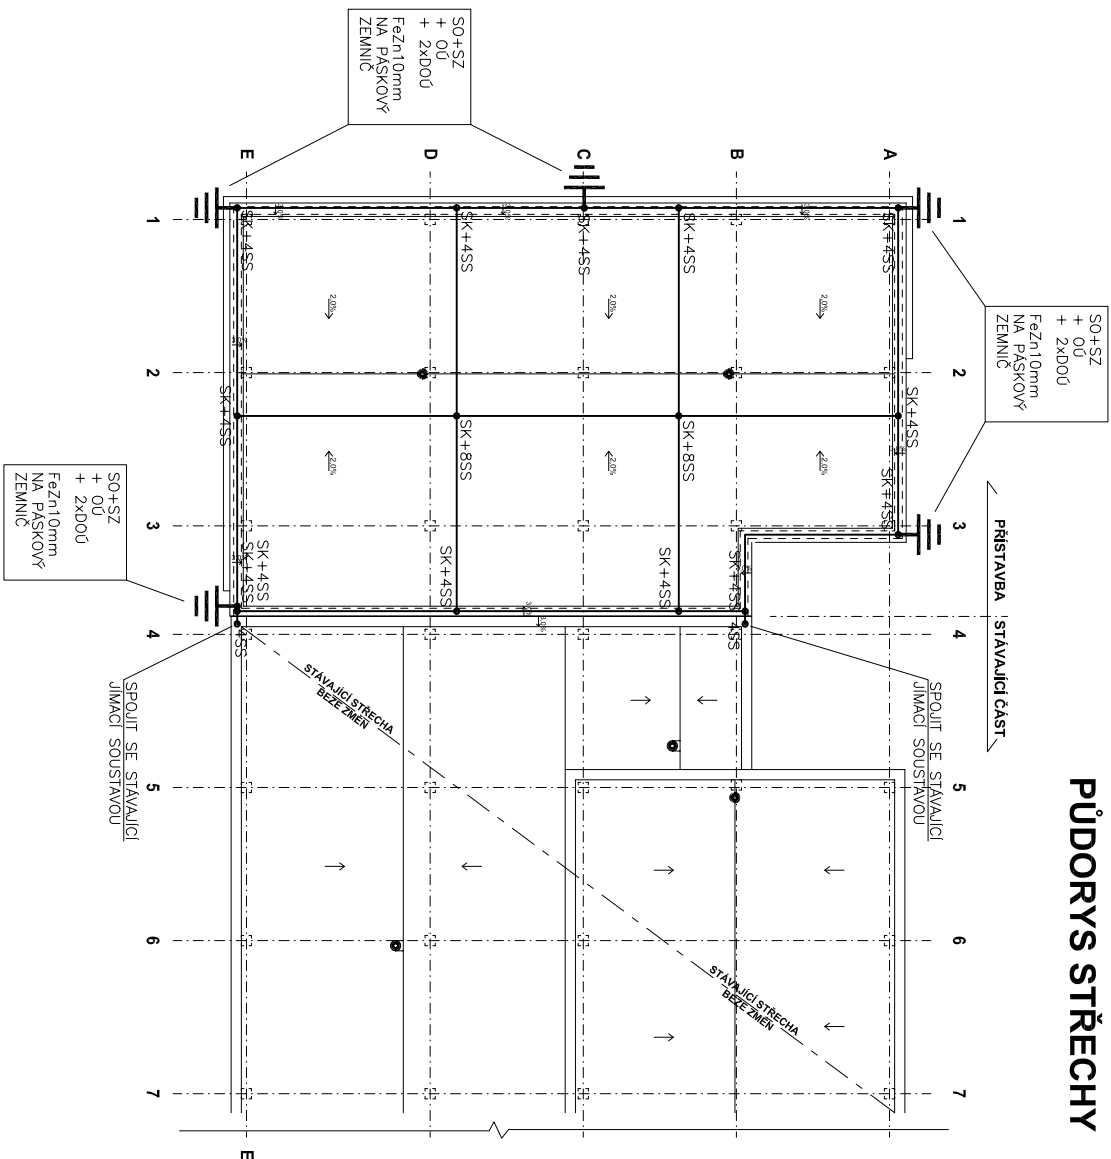

LEGENDA – HROMOSVOD:

- | | |
|-----------------|------------------|
| Střešní krytina | asfaltové pásy |
| Jímací vodič | drát FeZn 8mm |
| Oplechování | plech TITANZINEK |

Podpěra vedení: svod na zdi
jím.drát na krytině
jím.drát na atice

Uzemní a chromosomu provedeno zkouškám zemní
 Prověření chromosomu provedeno zkouškám
 Ochranné grove die EN 62305: LPL = III
 45m
 Ochranný ok mříže : W = 15m
 Vzdálenost mezi svody : 65,5 st.
 počet svodů : 15m
 5

NÁVREH	VYPRACOVANÉ
Ing arch Helena Dubajlová	Ing Milošev Jager
Ing arch Pavel Hrdý	689 / 2 / 10
MÍSTO STAVBY	Střelecký újezd, p.o.c. 367/209, k.ú. Třebos
INVESTOR	Kapelníhradský kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DREVÁRSKÝCH OBORŮ
ZÁKLADNÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ. BLESKOSVODŮ	
OBSAH VÝKRESU	D.A.D. STUDIO, s.r.o. Mánesova 808 500 02, HRADEC KRÁLOVÉ 2
F.1.4g-EL.6	STUPĚŇ DPS DAT. 12/2010 ZNAČENÍ 1:200 OBSAH VÝKRESU