



ŘEZ A-A

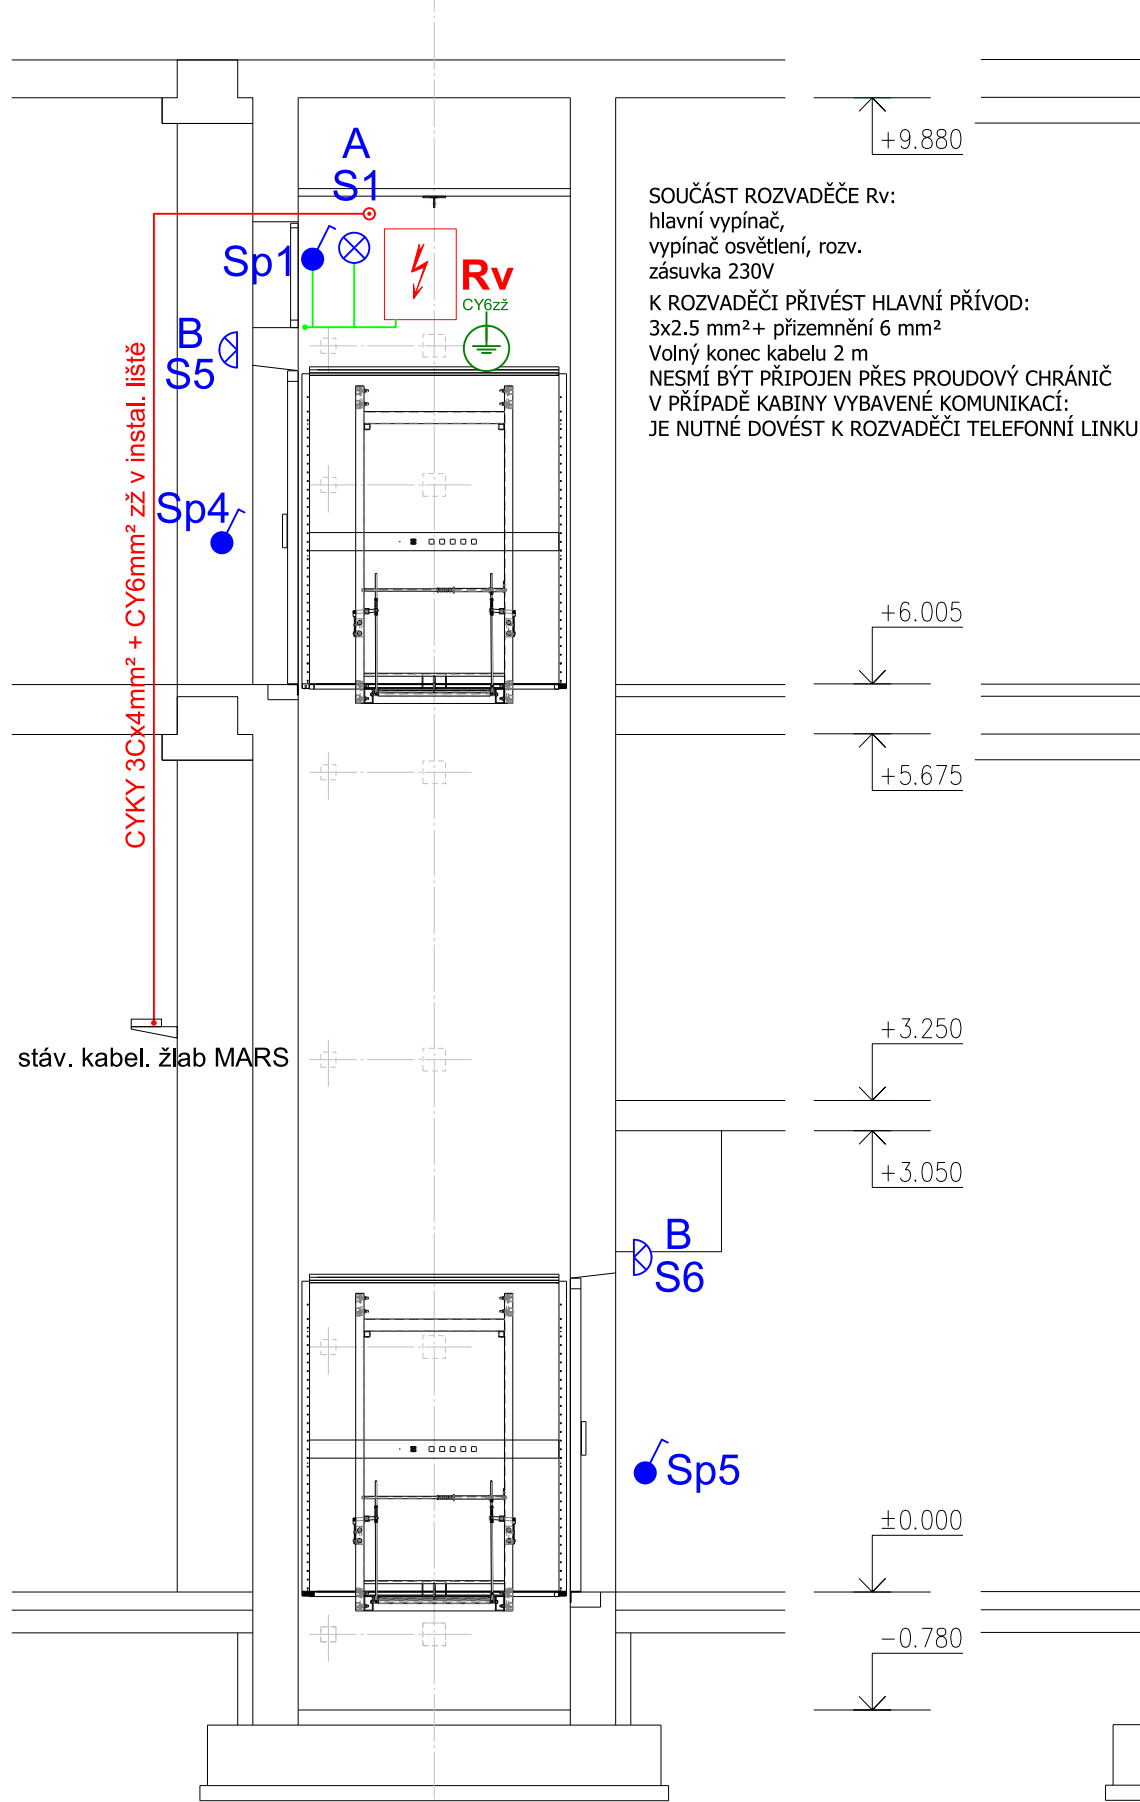

ŘEZ B-B

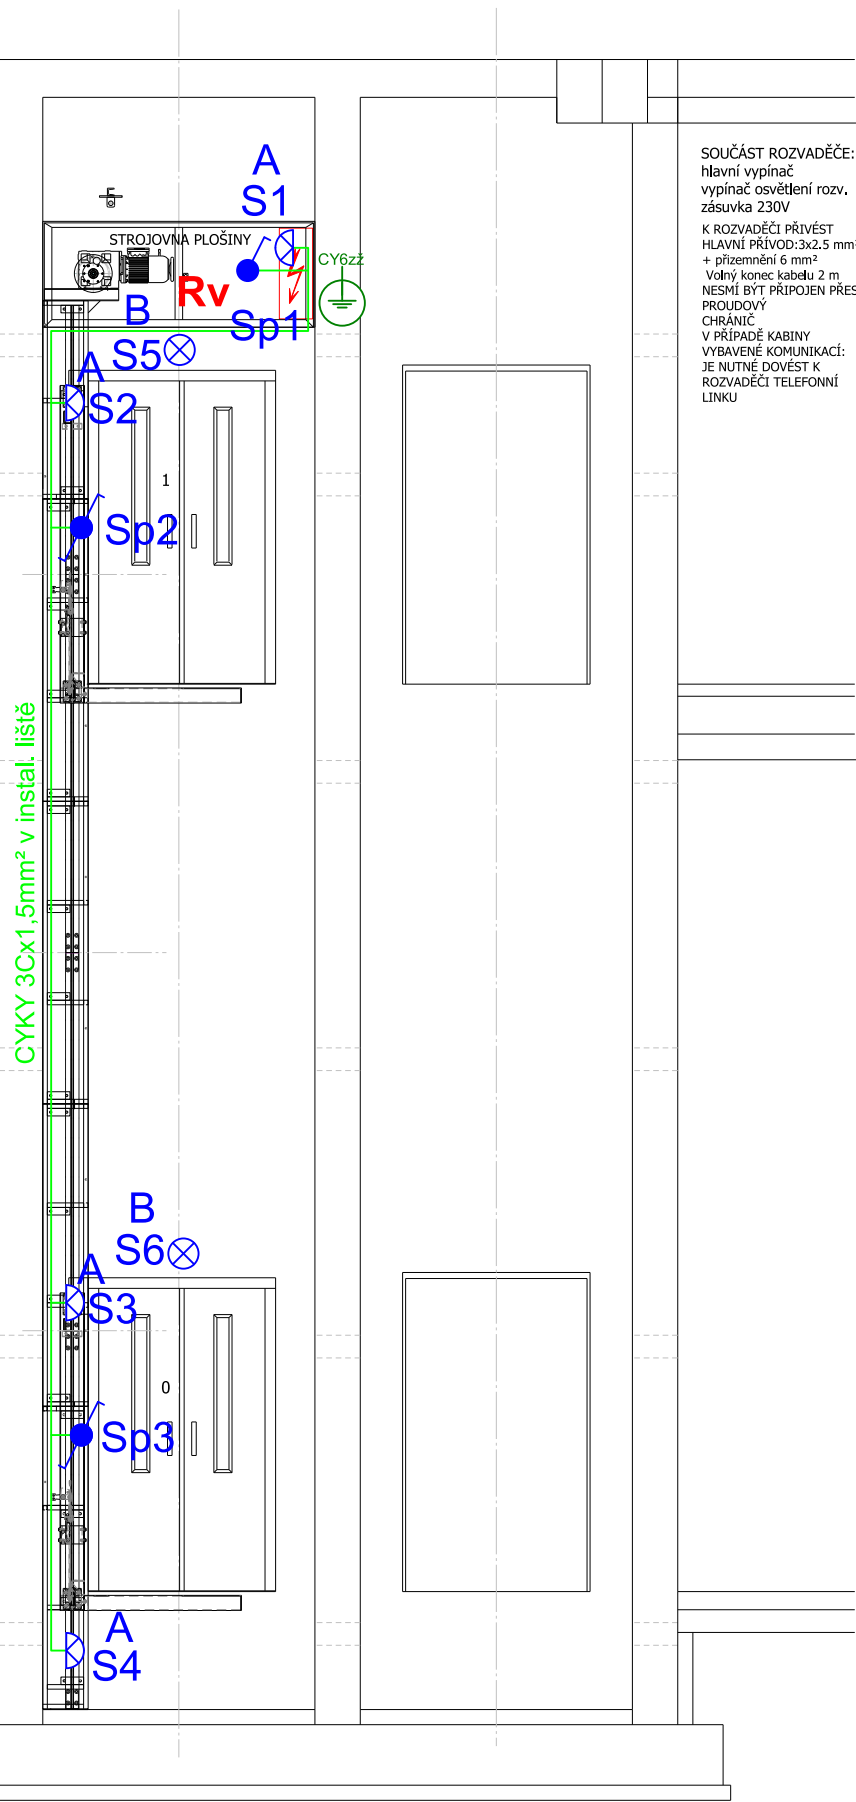

LEGENDA :

SVÍTIDLA :

- A - žárovkové nástěnné - 1 x 100W, IP42 (nástup, prostor)
B - žárovkové nástěnné s ochr. mřížkou - 1 x 100W, IP54 (šachta)

SPÍNAČE :

- nástěnný jednopólový - řazení 1, IP44
- nástěnný střídavý - řazení 6, IP44

- doplňující pospojování - CY 6 zž

ROZVODY :

- hlavní napájecí rozvody a rozvaděče
- světelné rozvody
Světelné rozvody - kabely CYKY - 3C(2A)x1,5mm²
Hlavní - přívodní rozvody - kabely CYKY3Cx4mm² a 3Cx2,5mm²
Ochranné pospojování - vodiče CY4mm² zž
Kabely budou uloženy v instalačních lištách na stěnách
Přívodní kabel bude uložen ve stávajícím žlabu mars a dále pak v instalační liště
Rozvaděč Rv je součástí dodávky výtahu

Před zahájením provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

SOUSTAVA : 1 + NPE 230V AC 50Hz - TN-S

OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
PŘI PORUŠĚ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Investor :		
Královéhradecký kraj	±0,00 = xxx.xx	
Přívovarské náměstí 1245	souř.systém JTSK	
500 03 Hradec Králové 3	výškový systém BpV	

Projektant:	Autor:	
Pavel Munzar	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Starý
Projektování el. zařízení	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Starý
Fügenerova 42	Vypracoval:	Pavel Munzar
543 01 Vrchlabí		

Název stavby:			Stupeň dokumentace:	
Nahrazení výtahů vertikální plošinou v budově prádelny a v budově kuchyňského provozu ON Trutnov a.s.			DSP	
			Zakázkové číslo:	
			ST-2016-06	
Obec	Katastrální území	Stavební úřad	Datum:	
Trutnov	Trutnov	Trutnov	03/2016	
Díl / Profese:		Paré č.:	Objekt:	Číslo dílu:
Zařízení silnoprůdové elektrotechniky			SO-01	D.1.4.7
Název výkresu:			Měřítko:	Číslo výkresu:
Budova prádelny Svislé řezy rozvodů v šachtě			1 : 50	D.1.4.7.04