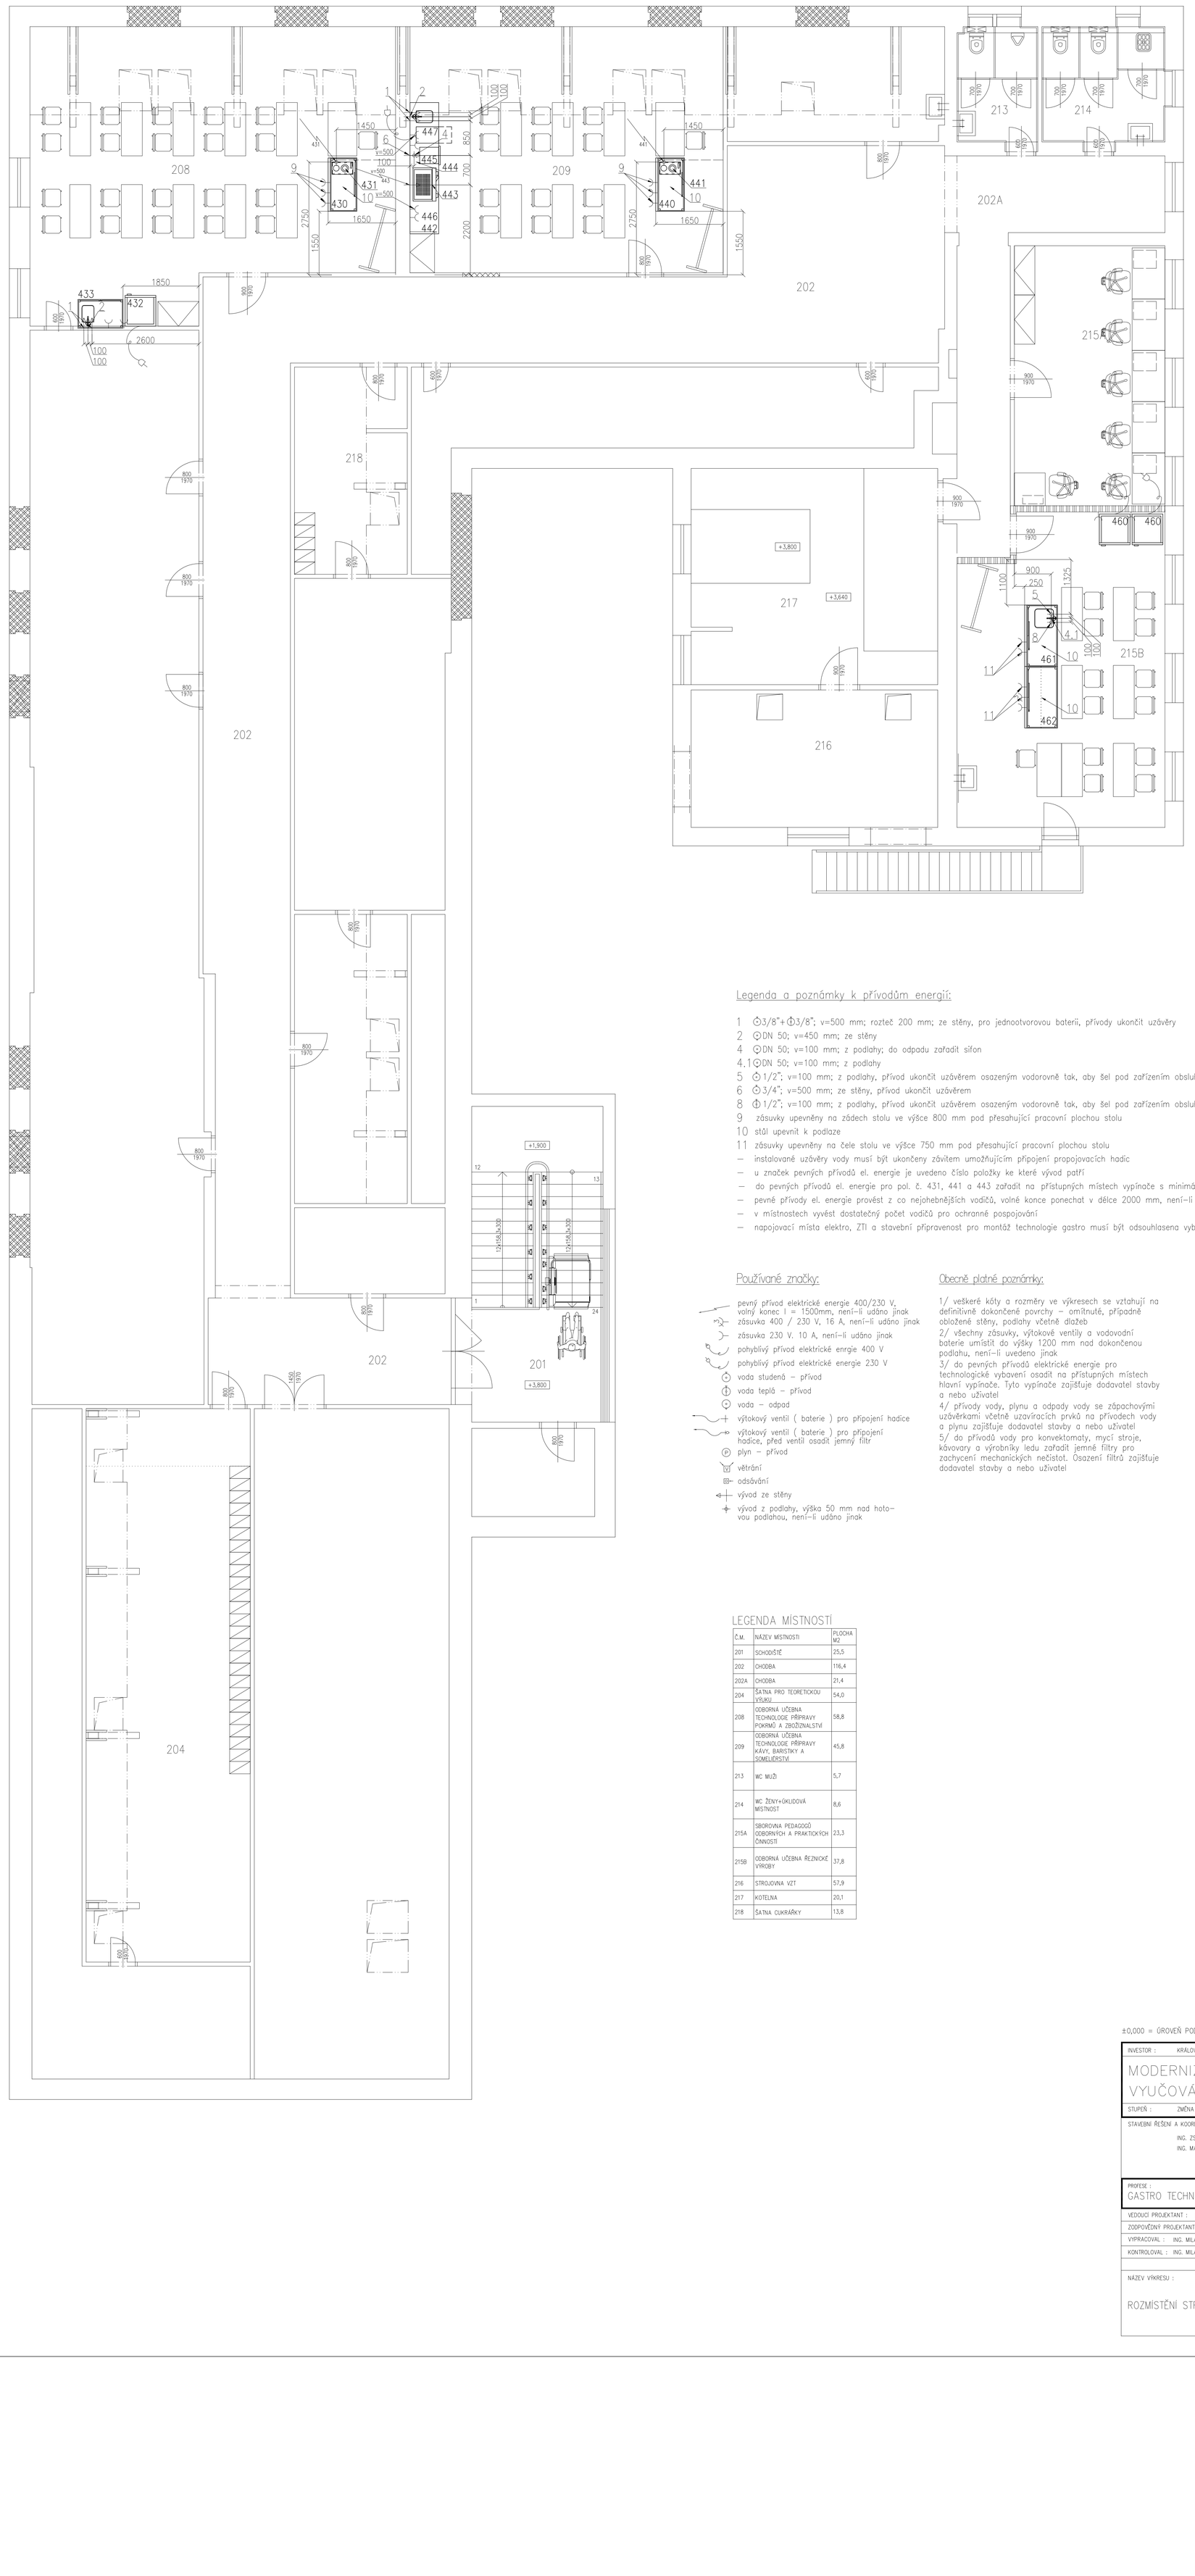

Legenda a poznámky k přívodům energií:

1 ⊙3/8"+⊕3/8"; v=500 mm; rozteč 200 mm; ze stěny, pro jednootvorovou baterii, přívody ukončit uzávěry
2 ⊙DN 50; v=450 mm; ze stěny
4 ⊙DN 50; v=100 mm; z podlahy; do odpadu zařadit sifon
4.1 ⊙DN 50; v=100 mm; z podlahy
5 ⊙1/2"; v=100 mm; z podlahy, přívod ukončit uzávěrem osazeným vodorovně tak, aby šel pod zařízením obsluhovat
6 ⊙3/4"; v=500 mm; ze stěny, přívod ukončit uzávěrem
8 ⊕1/2"; v=100 mm; z podlahy, přívod ukončit uzávěrem osazeným vodorovně tak, aby šel pod zařízením obsluhovat
9 zásuvky upevněny na zádech stolu ve výšce 800 mm pod přesahující pracovní plochou stolu
10 stůl upevnit k podlaze
11 zásuvky upevněny na čele stolu ve výšce 750 mm pod přesahující pracovní plochou stolu
– instalované uzávěry vody musí být ukončeny závitem umožňujícím připojení propojovacích hadic
– u značek pevných přívodů el. energie je uvedeno číslo položky ke které vývod patří
– do pevných přívodů el. energie pro pol. č. 431, 441 a 443 zařadit na přístupných místech vypínače s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm
– pevné přívody el. energie provést z co nejohebnějších vodičů, volné konce ponechat v délce 2000 mm, není–li udáno jinak
– v místnostech vyvést dostatečný počet vodičů pro ochranné pospojování
– napojovací místa elektro, ZTI a stavební připravenost pro montáž technologie gastro musí být odsouhlasena vybraným dodavatelem technologie

Používané značky:

- pevný přívod elektrické energie 400/230 V, volný konec l = 1500mm, není–li udáno jinak
- zásuvka 400 / 230 V, 16 A, není–li udáno jinak
- zásuvka 230 V. 10 A, není–li udáno jinak
- pohyblivý přívod elektrické enrgie 400 V
- pohyblivý přívod elektrické energie 230 V
- voda studená – přívod
- voda teplá – přívod
- voda – odpad
- výtokový ventil (baterie) pro připojení hadice
- výtokový ventil (baterie) pro připojení hadice, před ventil osadit jemný filtr
- plyn – přívod
- větrání
- odsávání
- vývod ze stěny
- vývod z podlahy, výška 50 mm nad hotovou podlahou, není–li udáno jinak

Obecně platné poznámky:

1/ veškeré kóty a rozměry ve výkresech se vztahují na definitivně dokončené povrchy – omítnuté, případně obložené stěny, podlahy včetně dlažeb
2/ všechny zásuvky, výtokově ventily a vodovodní baterie umístit do výšky 1200 mm nad dokončenou podlahu, není–li uvedeno jinak
3/ do pevných přívodů elektrické energie pro technologické vybavení osadit na přístupných místech hlavní vypínače. Tyto vypínače zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel
4/ přívody vody, plynu a odpady vody se zápachovými uzávěrkami včetně uzavíracích prvků na přívodech vody a plynu zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel
5/ do přívodů vody pro konvektomaty, mycí stroje, kávovary a výrobníky ledu zařadit jemné filtry pro zachycení mechanických nečistot. Osazení filtrů zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
201	SCHODIŠTĚ	25,5
202	CHODBA	116,4
202A	CHODBA	21,4
204	ŠATNA PRO TEORETICKOU VÝUKU	54,0
208	ODBORNÁ UČEBNA TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ A ZBOŽÍZNALSTVÍ	58,8
209	ODBORNÁ UČEBNA TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY KÁVY, BARISTIKY A SOMELIÉRSTVÍ	45,8
213	WC MUŽI	5,7
214	WC ŽENY+ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,6
215A	SBOROVNA PEDAGOGŮ ODBORNÝCH A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ	23,3
215B	ODBORNÁ UČEBNA ŘEZNICKÉ VÝROBY	37,8
216	STROJOVNA VZT	57,9
217	KOTELNA	20,1
218	ŠATNA CUKRAŘKY	13,8

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU U SCHODIŠTĚ

INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ — PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU–ITI

STUPEŇ : ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM + DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :
ING. ZSOLT KOCSIS
ING. MARTIN KLÁSEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :
PROMED Brno spol. s r.o.
ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO
TEL. : 541 229 376, 541 229 410
FAX. : 541 229 378
WWW.PROMEDBRNO.CZ

PROFESE : GASTRO TECHNOLOGIE

STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01

VEDOUCÍ PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. MILAN FRANTA
VYPRACOVAL : ING. MILAN FRANTA
KONTROLOVAL : ING. MILAN FRANTA

FIRMA :
ING. MILAN FRANTA
FLEISCHNEROVA 1, 635 00 BRNO
TEL. : 539 011 611, 774 367 158
E–MAIL: mi.fr@volny.cz

NÁZEV VÝKRESU : ROZMÍSTĚNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – 2. NP

DATUM : 01/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY : 17–001
MĚŘÍTKO : 1 : 50
PARÉ :
ČÍSLO VÝKRESU : D.2.1.03