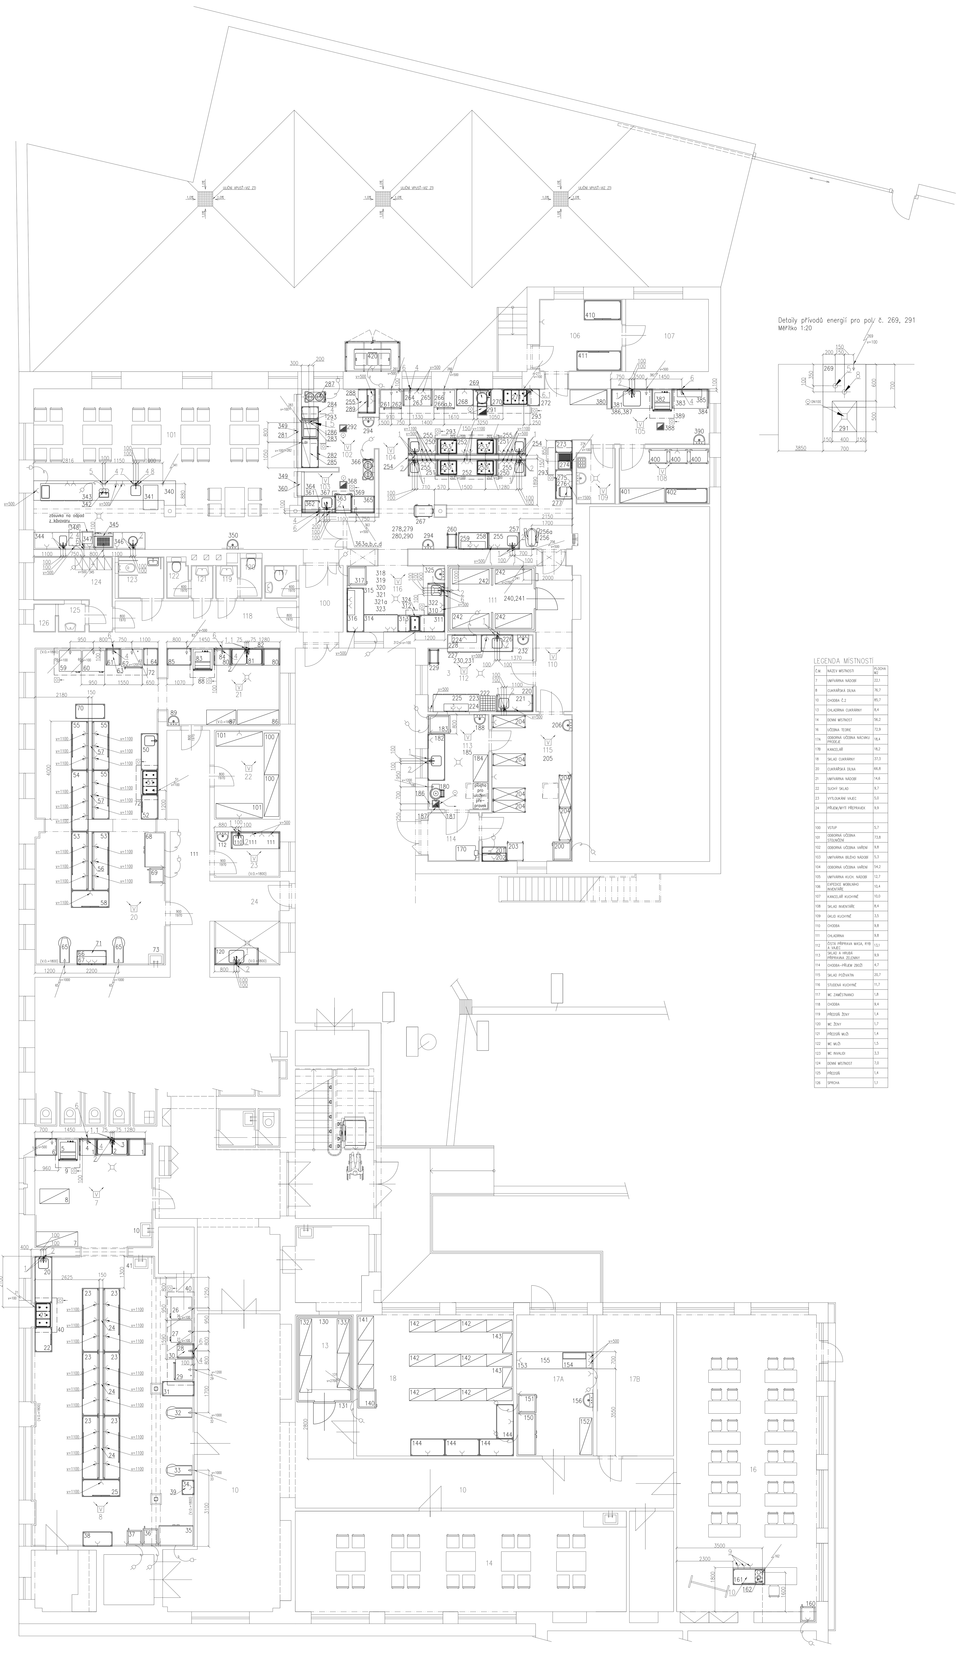

Detaily přívodů energií pro poly č. 269, 291
M=Eso 1:20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
7	SMYVÁRNA NÁDOBÍ	20,1
8	ÚSKLADŇKA SKLNA	96,1
10	CHODBA C.1	89,1
13	CHLADÍRNA ZAMĚSNÝ	9,4
14	DENNÍ MÍSTNOST	98,2
16	VÝDEJNA TEPLÝCH PŘEDJÍDEL	73,9
17A	ODDĚLENÍ VÝDEJNA NÁPOJŮ, PŘEDJÍDEL	36,4
17B	KAVÁRNA	98,2
18	ÚSKLADŇKA SKLNA	98,8
21	SMYVÁRNA NÁDOBÍ	14,8
22	SUCHÝ SKLAD	9,1
23	VÝTLOUKÁNÍ VAJEC	5,6
24	PŘÍPRAVNÝ PŘEDPRACH	9,4
100	VESTIP	3,1
101	ODDĚLENÍ VÝDEJNA STRAVENÍN	15,8
102	ODDĚLENÍ VÝDEJNA VAŘENÍ	9,8
103	SMYVÁRNA BĚLENÍ NÁDOBÍ	5,3
104	ODDĚLENÍ VÝDEJNA VAŘENÍ	59,3
105	SMYVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ	15,7
106	EXPEDICE MORLANKO SNÍDANÍ	16,4
107	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	15,0
108	SKLAD MARKÝRŮ	8,4
109	SKLAD KUCHYNĚ	5,5
110	CHODBA	5,8
111	CHLADÍRNA	5,8
112	ÚSTŘ. PŘÍPRAVNA MASA, KYSELINA	5,7
113	SKLAD A VÝDEJ ZMRAZENÝCH ZELENÍNY	8,8
114	CHODBA-PŘÍJEZ ZBOŽÍ	4,7
115	SKLAD POŽIVATIN	25,7
116	STUDENÁ KUCHYNĚ	71,7
117	WC SMÍŠENÉ/MÍNO	1,8
118	CHODBA	8,4
119	PŘEDSÍŇ ŽEN	1,4
120	WC ŽENY	1,7
121	PŘEDSÍŇ MUŽI	1,4
122	WC MUŽI	1,5
123	WC INVALID	3,3
124	DENNÍ MÍSTNOST	3,8
125	PŘEDSÍŇ	1,4
126	SPRCHA	1,1

Legenda a poznámky k přívodům energií:

1 Ⓒ3/8"+Ⓒ1/8", v=500 mm; rozteč 200 mm; ze stěny, pro jednostranovou baterii, přívody ukončit uzávěry
1.1 Ⓒ1/2"+Ⓒ1/2", v=1200 mm; rozteč 150 mm; ze stěny, pro nástěnnou baterii vysoké tlakové sprchy
2 ⓌDN 50, v=450 mm; ze stěny
3 v místnosti č. 112 v případě práce trvající déle než 30 minut zajistit teplotu max. 15°C
4 ⓌDN 50, v=100 mm; z podlahy; do odpadu zafadit sifon
5 Ⓒ1/2", v=100 mm; z podlahy, přívod ukončit uzávěrem zaoceným vodorovně tak, aby šel pod zařízením obsluhovat
6 Ⓒ3/4", v=500 mm; ze stěny, přívod ukončit uzávěrem
6 Ⓒ1/2", v=500 mm; ze stěny, přívod ukončit uzávěrem
7 Ⓒ3/4", v=100 mm; z podlahy, přívod ukončit uzávěrem zaoceným vodorovně tak, aby šel pod zařízením obsluhovat
8 Ⓒ1/2", v=100 mm; z podlahy, přívod ukončit uzávěrem zaoceným vodorovně tak, aby šel pod zařízením obsluhovat
9 zásuvky upevněny na zdech stolu ve výšce 800 mm pod přesahující pracovní plochou stolu
10 stůl upevnit k podlaze
– instalované uzávěry vody musí být ukončeny závitem umožňujícím připojení propojovacích hadic
– u značek pevných přívodů el. energie je uvedeno číslo položky ke které vývod patří.
– do pevných přívodů el. energie pro poz. č. 6, 21, 26, 27, 28, 32, 33, 51, 56, 60, 62, 65, 83, 131, 142, 180, 241, 253, 256, 261, 266, 269, 271, 273, 282, 283, 312, 341, 345, 363 a 382 zafadit na přístupných místech vypínače s minimální vzdálenostní kontaktů 3 mm
– pevné přívody el. energie provést z co nejohnutějších vodičů, volné konce ponechat v délce 2000 mm, není-li udino jinak
– v místnostech uvedet dostatečný počet vodičů pro ochranné pospojování
– napojovací místa elektro, ZTI a stavební připravenost pro montáž technologie gastro musí být odsouhlasena vybraným dodavatelem technologie

Používané značky:

- pevný přívod elektrické energie 400/230 V, volný konec l = 1500mm, není-li udino jinak
- zásuvka 400 / 230 V, 16 A, není-li udino jinak
- zásuvka 230 V, 10 A, není-li udino jinak
- pohyblivý přívod elektrické energie 400 V
- pohyblivý přívod elektrické energie 230 V
- voda studená – přívod
- voda teplá – přívod
- voda – odpad
- výtokový ventil (baterie) pro připojení hadice
- výtokový ventil (baterie) pro připojení hadice, před ventil osadit pevný filtr
- plyn – přívod
- odvětrání
- odsávání
- vývod ze stěny
- vývod z podlahy, výška 50 mm nad hotovou podlahou, není-li udino jinak

Obecné platné poznámky:

1/ veškeré kóty a rozměry ve výkresech se vztahují na definitivně dokončené povrchy – omítnuté, případně obložené stěny, podlahy včetně dlažeb.
2/ všechny zásuvky, výtokové ventily a vodovodní baterie umístit do výšky 1200 mm nad dokončenou podlahu, není-li uvedeno jinak
3/ do pevných přívodů elektrické energie pro spotřebiče umístěné na stěnách, zafadit do místech, která nejsnáze, tzn. výtokové zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel
4/ přívody vody, plynu a odpady vody se připochopními uzávěrkami včetně uzavíracích prvků na přívodech vody a plynu zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel
5/ do přívodů vody pro konvektomaty, mycí stroje, kávovary a výrobníky ledu zafadit jemné filtry pro zachycení mechanických nečistot. Osazení filtrů zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU V SCHODIŠTI

INVESTOR :	KRAJ/ZDRAVOTNÍ KRAJ
STAVBA :	MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU–ITI
ČÁSTI :	DRŽBA STAVBY PRO ZADÁVÁNÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
STAVEBNÍ ČÁST A KOORDINACE :	AG. ZDLAT ATELIÉR AG. MARTA KLÁSKY
PROJEKCE :	CASTRO TECHNOLOGIE
STAVEBNÍ OBJEKT :	SO 01
AUTOŘI PROJEKTANT : AG. ZDLAT ATELIÉR	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : AG. MILAN FRANTA	
SPOLUPRACOVAL : AG. MILAN FRANTA	
KONTROLOVAL : AG. MILAN FRANTA	
ČÍSLO :	
DEC. MILAN FRANTA FLÉMINGOVA 5, 530 10 PRAHA TEL.: 466 49 44, 774 867 768 E-MAIL: M.FRANTA@CZ	
MĚŘÍTKO :	1 : 50
DATUM :	9/2017
DRUH :	PŮDORYS
FORMÁT :	A1
ČÍSLO VÝKRESU :	D.2.1.02

MĚŘÍTKO TISKU : 1 : 50

ROZMÍSTĚNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ – 1. NP