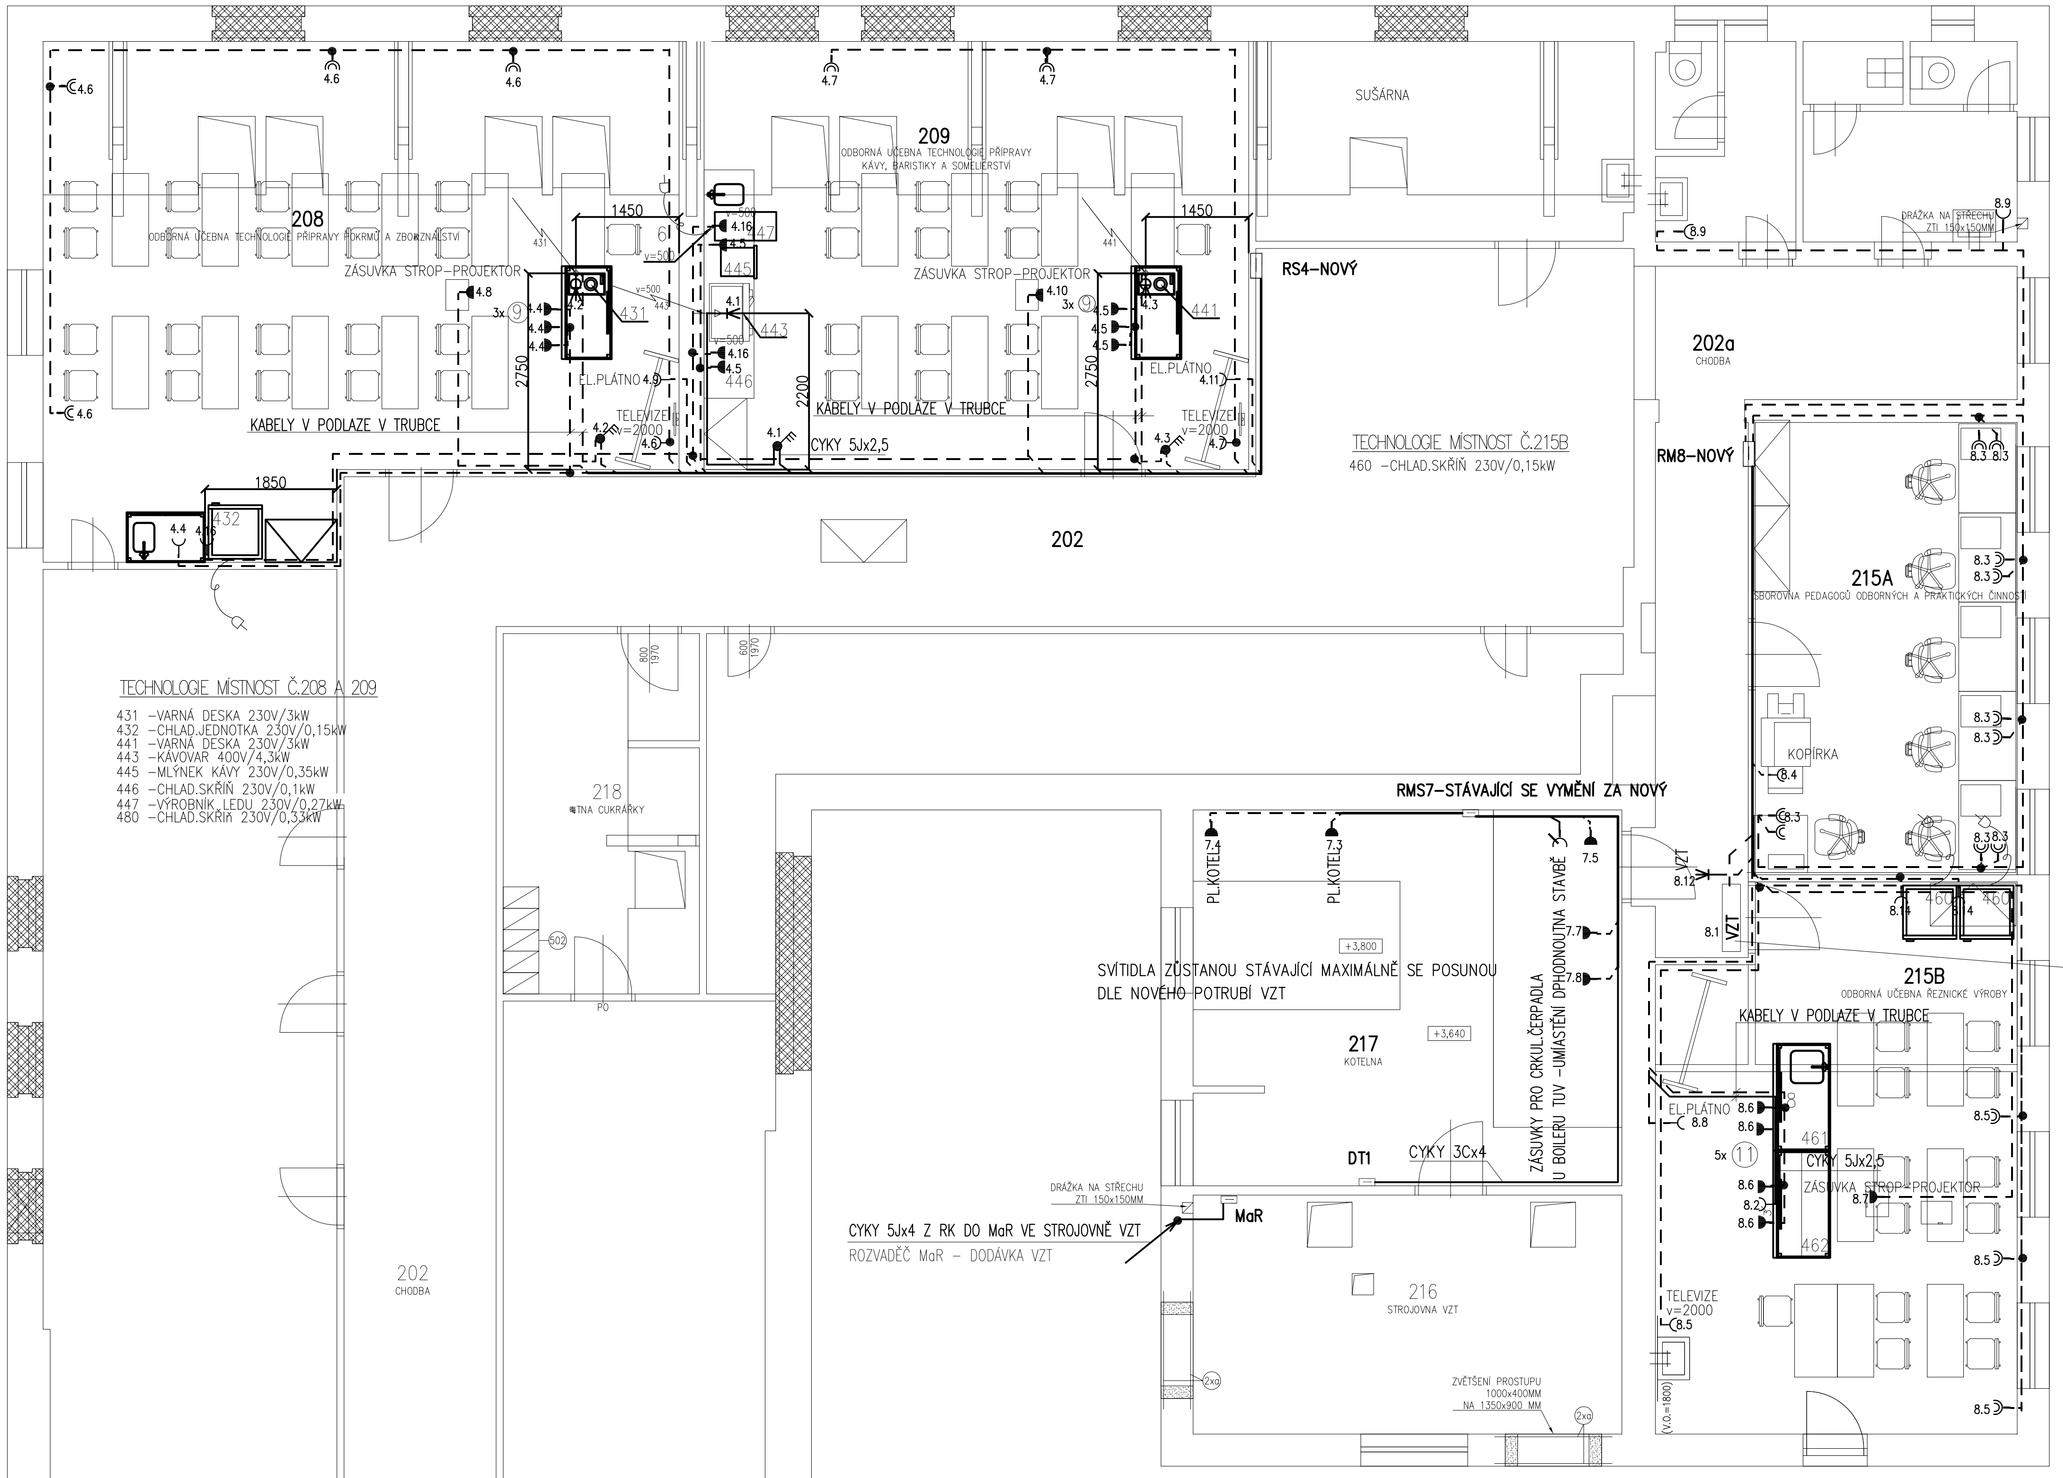

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
201	SCHODIŠTĚ	25,5
202	CHODBA	116,4
202A	CHODBA	21,4
204	ŠATNA PRO TEORETICKOU VÝUKU	54,0
208	ODBORNÁ UČEBNA TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ A ZBOŽÍZNALSTVÍ	58,8
209	ODBORNÁ UČEBNA TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY KÁVY, BARISTIKY A SOMELIÉRSTVÍ	45,8
213	WC MUŽI	5,7
214	WC ŽENY+ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,6
215A	SBOROVNA PEDAGOGŮ ODBORNÝCH A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ	23,3
215B	ODBORNÁ UČEBNA ŘEZNICKÉ VÝROBY	37,8
216	STROJOVNA VZT	57,9
217	KOTELNA	20,1
218	ŠATNA CUKRÁŘKY	13,8

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- ZÁSUVKA 230V/16A
- DVĚ ZÁSUVKY V RÁMEČKU VEDLE SEBE
- ZÁSUVKA VDT 230V/16A
- ZÁSUVKA TŘÍFAZOVÁ 400V/16A
- CY4 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- VYPÍNAČ TŘÍFAZOVÝ 400V/63A
- VYPÍNAČ TŘÍFAZOVÝ 400V/25A

Legenda a poznámky k přívodům energií:

(9) zásuvky upevněny na zádech stolu ve výšce 800 mm pod přesahující pracovní plochou stolu

(11) zásuvky upevněny na čele stolu ve výšce 750 mm pod přesahující pracovní plochou stolu

- u značek pevných přívodů el. energie je uvedeno číslo položky ke které vývod patří
- do pevných přívodů el. energie pro pol. č. 431, 441 a 443 zařadit na přístupných místech vypínače s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm
- pevné přívody el. energie provést z co nejohebnějších vodičů, volné konce ponechat v délce 2000 mm, není-li udáno jinak
- v místnostech vyvést dostatečný počet vodičů pro ochranné pospojování
- napojovací místa elektro, ZTI a stavební připravenost pro montáž technologie gastro musí být odsouhlasena vybraným dodavatelem technologie

Používané značky:

- pevný přívod elektrické energie 400/230 V, volný konec l = 1500mm, není-li udáno jinak
- zásuvka 400 / 230 V, 16 A, není-li udáno jinak
- zásuvka 230 V. 10 A, není-li udáno jinak
- pohyblivý přívod elektrické enrgie 400 V
- pohyblivý přívod elektrické energie 230 V

Obecně platné poznámky:

1/ veškeré kóty a rozměry ve výkresech se vztahují na definitivně dokončené povrchy – omítnuté, případně obložené stěny, podlahy včetně dlažeb

2/ všechny zásuvky, výtokové ventily a vodovodní baterie umístit do výšky 1200 mm nad dokončenou podlahu, není-li uvedeno jinak

3/ do pevných přívodů elektrické energie pro technologické vybavení osadit na přístupných místech hlavní vypínače. Tyto vypínače zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel

4/ přívody vody, plynu a odpady vody se zápachovými uzávěrkami včetně uzavíracích prvků na přívodech vody a plynu zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel

5/ do přívodů vody pro konvektomaty, mycí stroje, kávovary a výrobníky ledu zařadit jemné filtry pro zachycení mechanických nečistot. Osazení filtrů zajišťuje dodavatel stavby a nebo uživatel

Napájecí soustava: 3+PEN, AC 230/400V, AC 50Hz, sítě TN-C

Ochrana před úrazem el.proudem: základní – samočinné odpojení od zdroje doplňující proudovým chráničem, ochranným pospojováním

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU U SCHODIŠTĚ

INVESTOR :	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

MODERNIZACE STŘEDISKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V CHLUMCI NAD CIDLINOU

STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :
ING. ZSOLT KOCSIS
ING. MARTIN KLÁSEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A KOORDINACE :
PROMED Brno spol. s r.o.
ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO
TEL. : 541 229 376, 541 229 410
FAX. : 541 229 378
WWW.PROMEDBRNO.CZ

PROFESE :	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
STAVEBNÍ OBJEKT :	SO 01

VEDOUCÍ PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : EVA TRINGELOVÁ
VYPRACOVAL : EVA TRINGELOVÁ
KONTROLOVAL : EVA TRINGELOVÁ

FIRMA :
EVA TRINGELOVÁ
SV.ČECHA 1A, 612 00 BRNO
TEL. : 606 754 608
E-MAIL : etringelova@gmail.com

NÁZEV VÝKRESU :	TECHNOLOGICKÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY- 2. NP
DATUM :	01/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY :	032014
MĚŘÍTKO :	1:50
PARÉ :	
ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.4.5.4